

11. Oznakowanie zewnętrzne

11. Oznakowanie zewnętrzne

11.1 Zewnętrzny plan informacyjny - Z.PI

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNETRZNY PLAN INFORMACYJNY - Z.PI
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna ogólna przedstawiająca plan zagospodarowania terenu szpitala ze wskazaniem najważniejszych elementów z punktu widzenia pacjentów, opiekunów, studentów, personelu. Wskazanie wejść do budynku w zależności od strefy, parkingi dla różnych grup użytkowników, droga dla dostaw oraz stacji dializ, wskazanie lokalizacji („TU JESTEŚ”) - orientacja i nawigacja po terenie zewnętrznym szpitala.
FORMA	Tablica kwadratowa z wielokolorowym planem terenu szpitala.
RODZAJ MATERIAŁU	Płyta kompozytowa plabond grubości 3 mm, mat, wydruk solwentowy z laminatem UV.
WYMIARY	100 x 100 cm
KOLORYSTYKA	Kolorystyka szczegółowa wg załącznika graficznego. Najważniejsze wytyczne dotyczące kolorystyki: - należy stosować kolorystykę dla poszczególnych części budynku na planie zgodnie z kolorystyką dedykowaną kondygnacjom wewnątrz szpitala, - dla kondygnacji -I (m.in. Archiwum Szpitala) - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK* C40, M38, Y5, K0, - dla kondygnacji 0 (m.in. SOR, Izba Przyjęć) - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK* C0, M34, Y100, K0, - dla kondygnacji -I (m.in. Wejście Główne) - kolor zielony NCS S 2060-G70V / CMYK* C23, M10, Y90, K15, - główna bryła szpitala (kondygnacje powtarzalne - kolor ciemnoniebieski stosowany w logo szpitala - CMYK C100, M90, Y0, K0, - kropka i napis „TU JESTEŚ” - kolor czerwony - CMYK C0, M100, Y100, K 20. * UWAGA - Kolor wydruku może różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża oraz użytego algorytmu konwersji kolorów.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold Wielkość czcionek: - nazwa główna „TABLICA INFORMACYJNA” - 45 mm, - tekst umieszczony na planie szpitala - 6,5 mm, - tekst elementów mniej istotnych (nazwy dziedzin) - 4 mm, - nazwa ulicy - 7,5 mm, - tekst „TU JESTEŚ” - 10 mm, - tekst legendy - 8,5 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	Tablica trwale zamontowana (przykręcana) do ściany zewnętrznej na wysokości 180 cm (od górnej krawędzi tablicy).
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja bezpośrednio przy wejściu głównym do szpitala.
UWAGI	W zależności od miejsca lokalizacji tablicy Z.PI należy umieścić na planie szpitala element oznaczenia „TU JESTEŚ” - zgodnie z miejscem montażu tablicy na terenie szpitala.




11.2. Zewnętrzna tablica główna - Z.TG (1 z 3)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNETRZNA TABLICA GŁÓWNA - Z.TG
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna ogólna przedstawiająca plan zagospodarowania terenu szpitala ze wskazaniem najważniejszych elementów z punktu widzenia pacjentów, opiekunów, studentów, personelu. Wskazanie wejść do budynku w zależności od strefy, parkingi dla różnych grup użytkowników, droga dla dostaw oraz stacji dializ, wskazanie lokalizacji („TU JESTES”) - orientacja i nawigacja po terenie zewnętrznym szpitala.
FORMA	Pylon z tablicą kwadratową z wielokolorowym planem terenu szpitala (Z.PI - zewnętrzny plan informacyjny). W górnej części pylonu umieszczone logo szpitala - w osi części pylonu o wymiarach 90 x 30 cm. Zalecane jest doswietlenie pylonu - lampa montowana w górnej części pylonu oświetlająca plan terenu szpitala oraz logo szpitala.
RODZAJ MATERIAŁU	Blacha gęta w kolorze jasnym szarym mat - RAL 7047, malowana proszkowo, z wydrukowanym planem (na białym tle) i logo - druk solwentowy z laminatem UV.
WYMIARY	Wysokość całkowita 210 cm, szerokość całkowita 100 cm, głębokość całkowita 40 cm. Główny rdzeń pylonu - wysokość 210 cm, szerokość 90 cm, głębokość 30 cm. Wielkość planu informacyjnego szpitala w pylonie - 90 x 90 cm Szczegółowe wymiary wg załącznika graficznego.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka pylonu - kolor jasny szary mat - RAL 7047. Kolorystyka planu informacyjnego szpitala wg załącznika graficznego.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold Wielkość czcionek: - nazwa główna „TABLICA INFORMACYJNA” - 45 mm, - tekst umieszczony na planie szpitala - 6,5 mm, - tekst elementów mniej istotnych (nazwy dziedzinców) - 4 mm, - nazwa ulicy - 7,5 mm, - tekst „TU JESTES” - 10 mm, - tekst legendy - 8,5 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	Pylon metalowy o wysokości 210 cm montowany do przygotowanego przez inwestora fundamentu betonowego o wymiarach w rzucie 40 x 100 cm (głębokość 100-120 cm) lub ustawiony na stalowej ławetce i wkopanej w ziemię na głębokość 20-30 cm, obciążonej betonowymi bloczkami. Konstrukcja wsporcza z blachy stalowej spawanej lub skręcanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7047. Wszystkie krawędzie powinny być bezpiecznie wykończone (zaokrąglenia lub wyoblenia). Niedopuszczalne są elementy ostre lub wystające. Elementy montażowe wykonane jako zakryte lub zlicowane z powierzchnią. Zaleca się doprowadzenie instalacji elektrycznej do pylonu w celu montażu oświetlenia elementu (lampa w górnej części pylonu oświetlająca front pylonu z tablicą z nazwami stref oraz logo szpitala).
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja w miejscach kluczowych: - przy wjazdach na teren szpitala, - naprzeciwko lub w najbliższym widocznym miejscu wejść do budynku, - obok chodnika - naprzeciwko przejść dla pieszych przy ul. Profesora Antoniego Cębali, - przy parkingach.
UWAGI	W zależności od miejsca lokalizacji tablicy Z.PI należy umieścić na planie szpitala element oznaczenia „TU JESTES” - zgodnie z miejscem montażu tablicy na terenie szpitala. Zalecane jest doswietlenie pylonu - lampa montowana w górnej części pylonu oświetlająca plan terenu szpitala oraz logo szpitala.



11. Oznakowanie zewnętrzne

11.2. Zewnętrzna tablica główna - Z.TG (2 z 3)

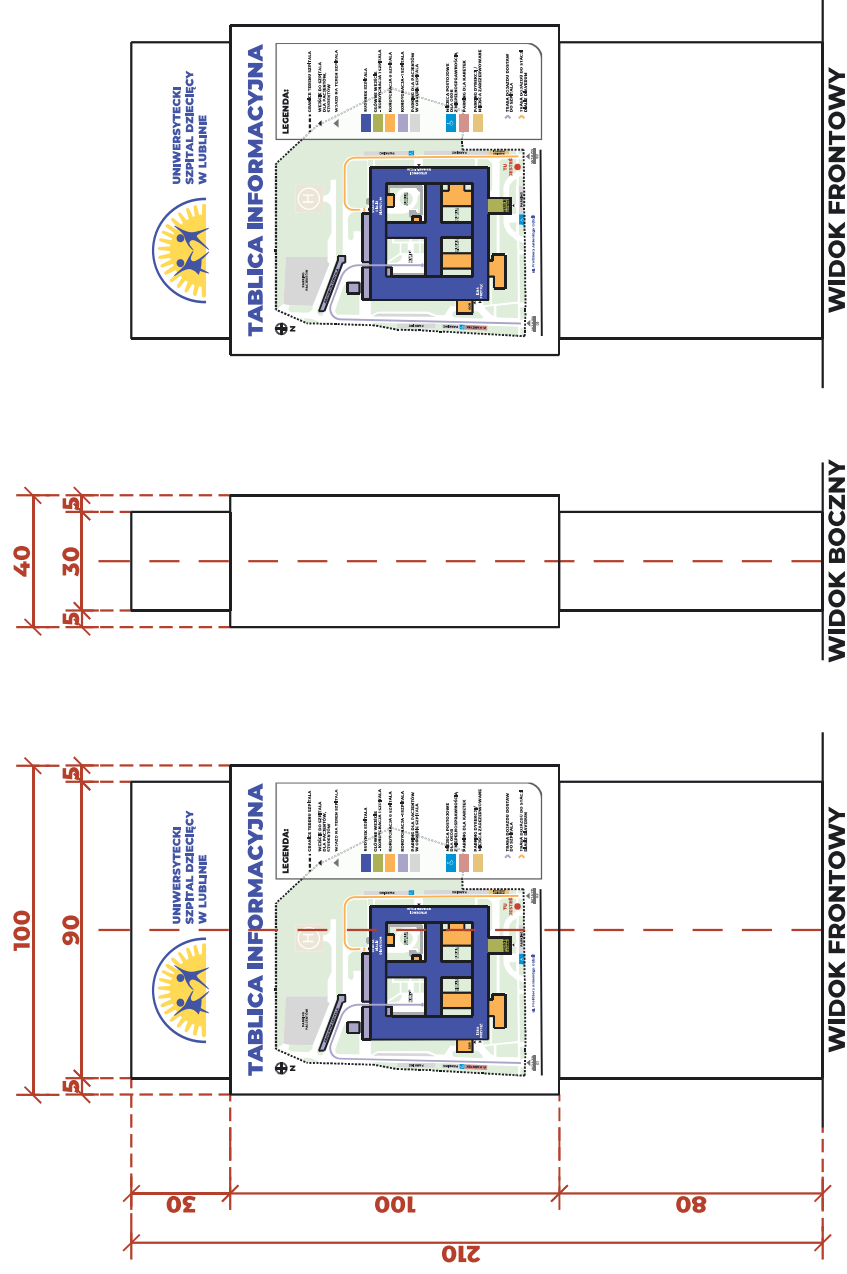


11.2. Zewnętrzna tablica główna - Z.TG (3 z 3)

SPOSOBY MONTAŻU

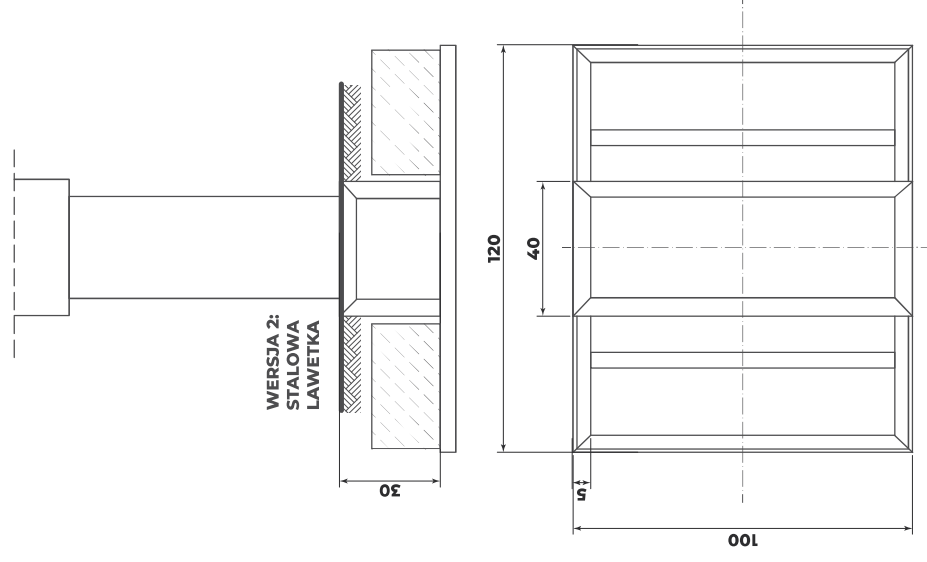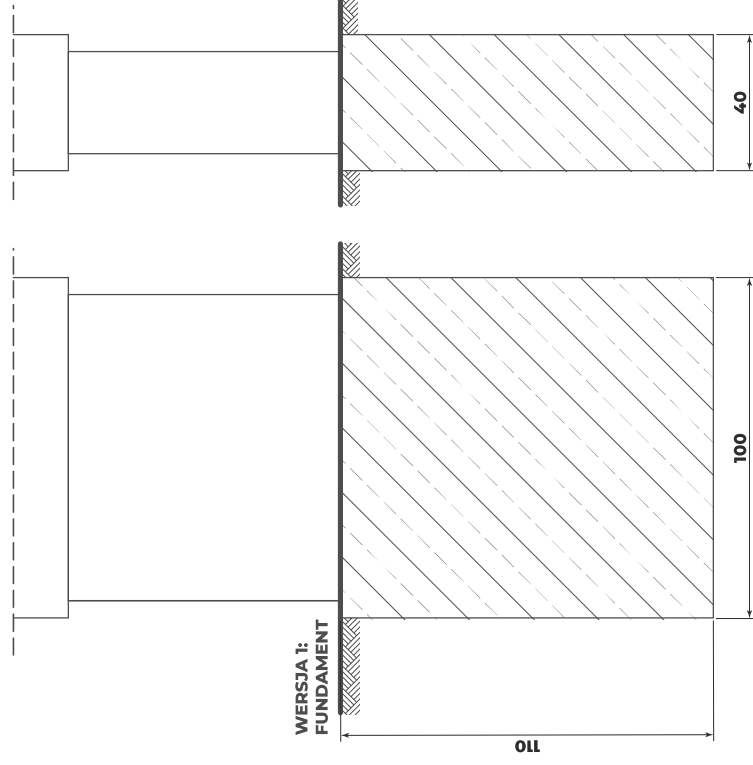


11.3. Zewnętrzne oznakowanie stref - Z.OS (1/2)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNETRZNE OZNAKOWANIE STREF - Z.OS
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna przedstawiająca nazwę strefy szpitala na zewnątrz - stosowana dla SOR, Izby Przyjęć, Wejścia Głównego, Stacji Dializ Diawerum, Archiwum Szpitala.
FORMA	Tablica z nazwą strefy w kolorze dedykowanym kondygnacji na której znajduje się dana strefa. Element poziomy z zaokrąglonymi krawędziami lewą i prawą (okrąg o promieniu 25 cm).
RODZAJ MATERIAŁU	Płyta kompozytowa plabond/dibond grubości 3 mm aluminiowa w środku, mat, wydruk solwentowy z laminatem UV lub wersja podświetlona - w tym przypadku należy zastosować kaseton z taśmą.
WYMIARY	Szerokość całkowita 220 cm, wysokość całkowita 50 cm. Pole ochronne 10 cm wokół krawędzi tablicy. Szczegółowe wymiary wg załącznika graficznego.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka tła tablicy w zależności od tego na której kondygnacji znajduje się dana strefa: - dla kondygnacji -1 (m.in. Archiwum Szpitala) - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK* C40, M38, Y5, K0, - dla kondygnacji 0 (m.in. SOR, Izba Przyjęć) - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK* C0, M34, Y100, K0, - dla kondygnacji +1 (m.in. Wejście Główne) - kolor zielony NCS S 2060-G70V / CMYK* C23, M10, Y90, K15, Kolorystyka napisów na tablicy - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100. * UVACA - Kolor wydruku może różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża oraz użytego algorytmu konwersji kolorów.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold. Nazwy pisane wielkimi literami. Tekst należy wyśrodkować na osi elementu. Wielkość czcionek: - dla krótkich napisów (np. Izba Przyjęć) - 180 mm, - dla dłuższych napisów, które zajmują dwa wiersze (np. Szpitalny Oddział Ratunkowy) - 120 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	W wersji z zastosowaniem płyty kompozytowej plabond/dibond 3 mm aluminiowej w środku - montaż poprzez przykręcenie do elewacji (do warstwy konstrukcyjnej). W wersji podświetlonej montaż poprzez przykręcenie oraz dodatkowo - doprowadzenie instalacji elektrycznej (w zakresie szpitala). Zalecany jest montaż w osi wejścia (nad wejściem).
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja nad wejściami do stref których dotyczy tablice.
UWAGI	Możliwe jest zastosowanie innej formy oznakowania strefy - sztyldu podświetlonego. W takim przypadku należy doprowadzić podłączenie elektryczne do wysokości na której montowany będzie element oznakowania strefy.

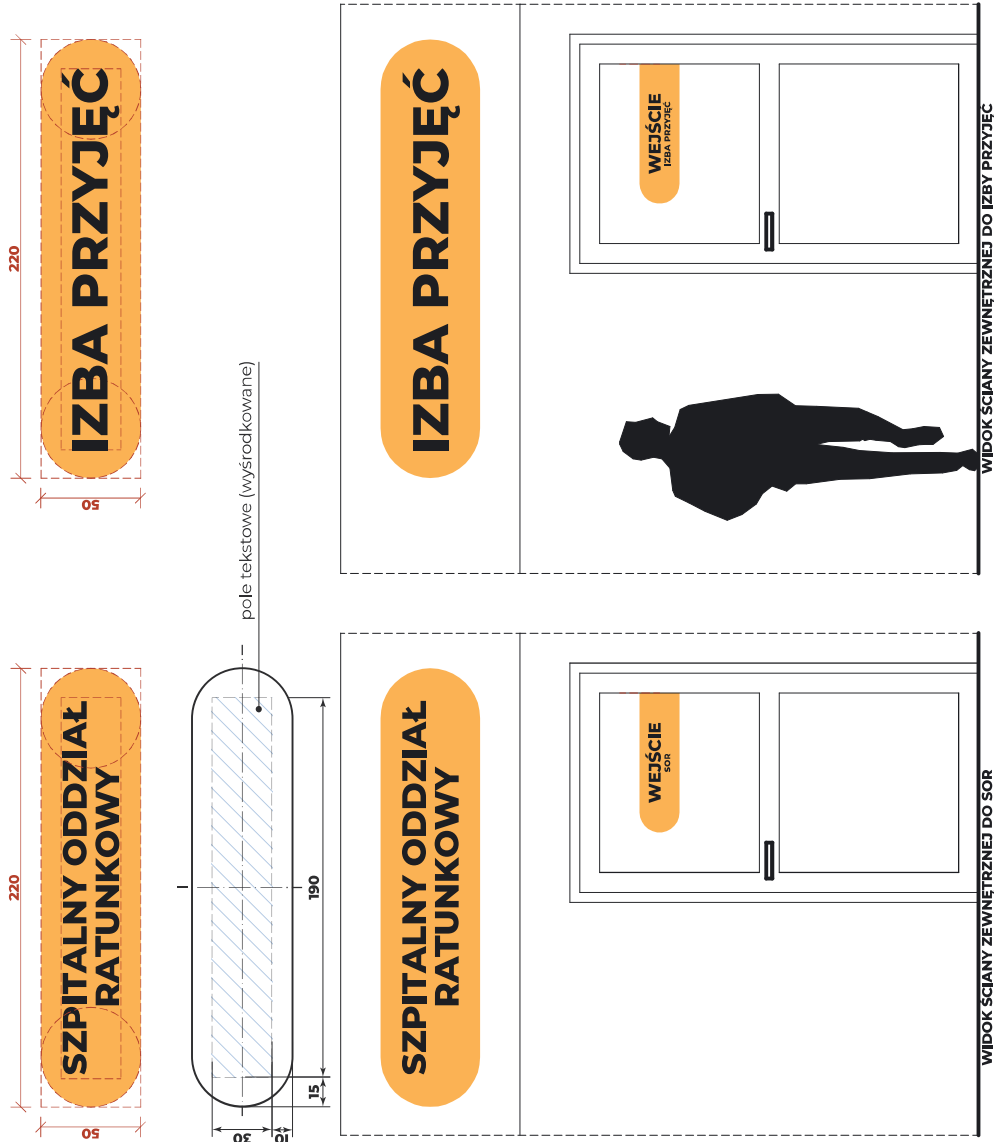



11.3. Zewnętrzne oznakowanie stref - Z.Os (2/2)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNETRZNE OZNAKOWANIE STREF - Z.Os
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna przedstawiająca nazwę strefy szpitala na zewnątrz dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
FORMA	Tablica z nazwą strefy w kolorze dedykowanym kondygnacji na której znajduje się dana strefa. Element poziomy z zaokrąglonymi krawędziami lewą i prawą (okrąg o promieniu 45 cm).
RODZAJ MATERIAŁU	Płyta kompozytowa plabond/dibond grubości 3 mm aluminiowa w środku, mat, wydruk solwentowy z laminatem UV lub wersja podświetlona - w tym przypadku należy zastosować kaseton z taśmą.
WYMIARY	Szerokość całkowita 700 cm, wysokość całkowita 90 cm. Pole ochronne górne i dolne 16 cm. Szczegółowe wymiary wg załącznika graficznego.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka tła tablicy dla strefy na kondygnacji 0 (SOR) - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK* C0, M34, Y100, K0, kolorystyka napisów na tablicy - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100. * UWAGA - Kolor wydruku może różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża oraz użytego algorytmu konwersji kolorów.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold. Nazwy pisane wielkimi literami. Tekst należy wyśrodkować na osi elementu. Wielkość czcionki - 250 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	W wersji z zastosowaniem płyty kompozytowej plabond/dibond 3 mm aluminiowej w środku - montaż poprzez przykręcenie do elewacji (do warstwy konstrukcyjnej). W wersji podświetlonej montaż poprzez przykręcenie oraz dodatkowo - doprowadzenie instalacji elektrycznej (w zakresie szpitala). Zalecany jest montaż w osi wejścia (nad wejściem).
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja nad wejściami do stref których dotyczy tablice.
UWAGI	Możliwe jest zastosowanie innej formy oznakowania strefy - szyldu podświetlonego. W takim przypadku należy doprowadzić podłączenie elektryczne do wysokości na której montowany będzie element oznakowania strefy.

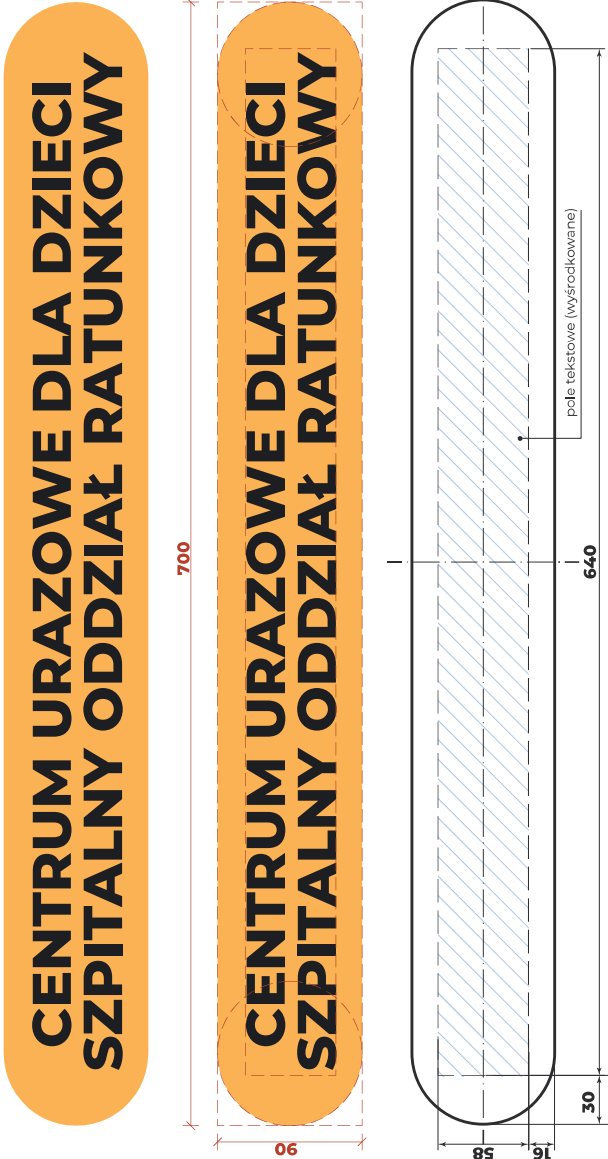

11.4. Zewnętrzne oznakowanie wejść do budynku - Z.DW

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNIĘTRZNE OZNAKOWANIE WEJŚĆ DO BUDYNKU - Z.DW
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna wskazująca wejście do budynku - dedykowane konkretnej strefie.
FORMA	Tablica (naklejka) z napisem "WEJŚCIE" oraz nazwą strefy w kolorze dedykowanym kondygnacji na której znajduje się dana strefa. Element poziomy z zaokrągloną krawędzią lewą (okrąg o promieniu 10 cm).
RODZAJ MATERIAŁU	Naklejka na szybę drzwi - druk solwentowy w postaci folii dwustronnej zabezpieczonej laminatem UV.
WYMIARY	Wersja 1: szerokość całkowita 70 cm, wysokość całkowita 20 cm. Wersja 2: szerokość całkowita 40 cm, wysokość całkowita 20 cm (stosowana tylko dla drzwi przesuwnych w wejściu głównym). Pole ochronne 3,5 cm przy krawędziach prostych tablicy. Szczegółowe wymiary wg załącznika graficznego.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka tła tablicy w zależności od tego na której kondygnacji znajduje się dana strefa: - dla kondygnacji -I (m.in. Archiwum Szpitala) - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK* C40, M38, Y5, K0, - dla kondygnacji 0 (m.in. SOR, Izba Przyjęć) - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK* C0, M34, Y100, K0, - dla kondygnacji +I (m.in. Wejście Główne) - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK* C23, M10, Y90, K15, - Kolorystyka napisów na tablicy - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100. * UWAGA - Kolor wydruku może różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża oraz użytego algorytmu konwersji kolorów.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold. Nazwy pisane wielkimi literami. Tekst należy wyśrodkować w polu tekstowym. Wielkość czcionki: - Wersja 1: dla napisu "WEJŚCIE" - 60 mm, dla nazwy strefy 30 mm. - Wersja 2: dla napisu "WEJŚCIE GŁÓWNE" - 45 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	Naklejka naklejana na szybę drzwi wejściowych do strefy. Górna krawędź naklejki na drzwiach na wysokości 170 cm, dolna krawędź na wysokości 150 cm. Zaokrąglona krawędź naklejki powinna znajdować się od strony klamki (dla drzwi przesuwnych od środka drzwi). Prawa krawędź naklejki powinna być zlicowana z ramą drzwi (na styku szyby z ramą). Sposób montażu naklejki przedstawia załącznik graficzny.
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja na drzwiach wejściowych do stref których dotyczą tablice.
UWAGI	Brak uwag.


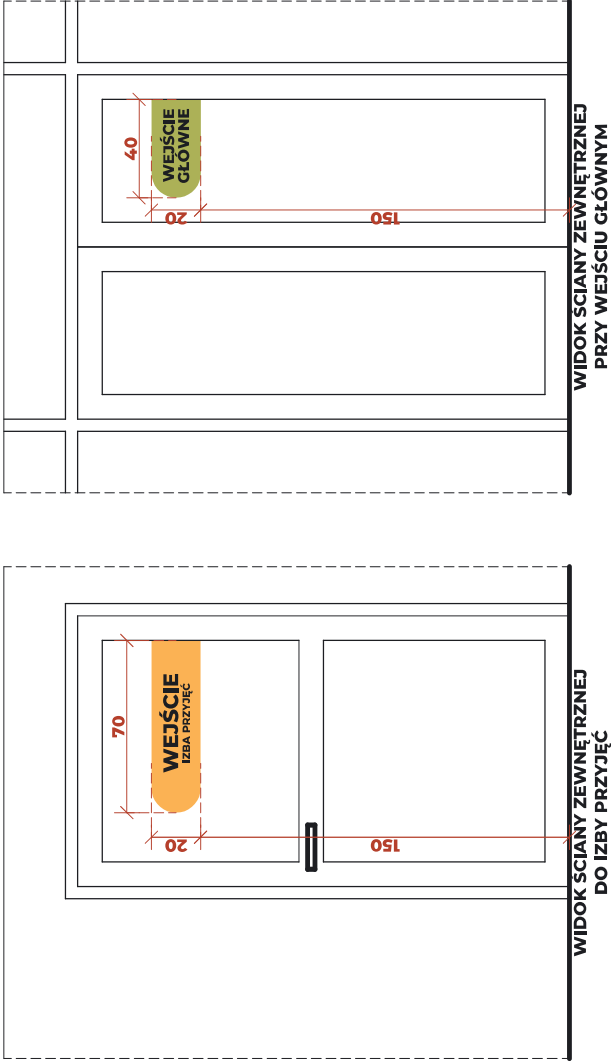
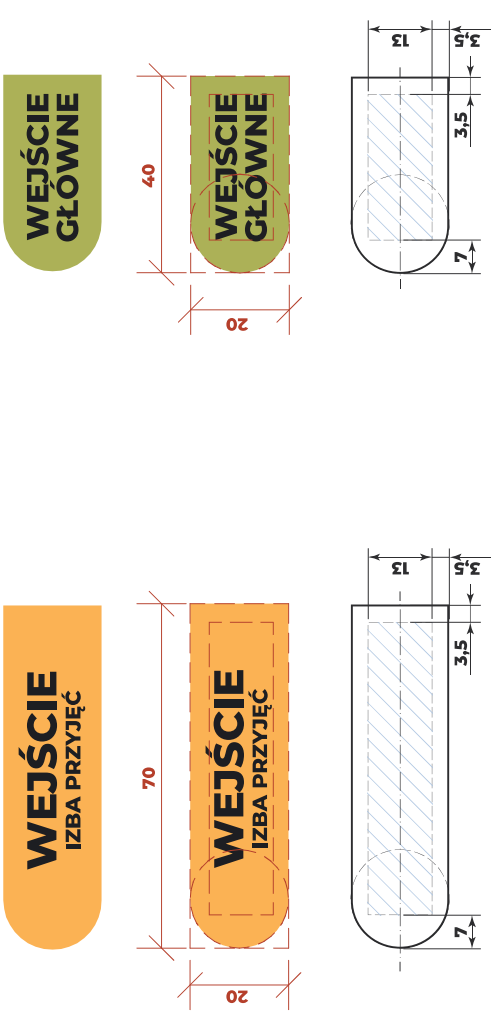


11.5. Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe – pylony - Z.KP (1 z 3)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNETRZNE OZNAKOWANIE KIERUNKOWE – PYLONY - Z.KP
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna wskazująca kierunek drogi do stref szpitala na zewnątrz.
FORMA	Pylon z tablicą prostokątną składającą się z zestawu pięciu poziomych tablic z nazwą strefy oraz strzałką kierunkową do stref. W górnej części pylonu umieszczone logo szpitala - w osi części pylonu o wymiarach 90 x 30 cm. Zalecane jest doświetlenie pylonu - lampa montowana w górnej części pylonu oświetlająca tablice z nazwami stref oraz logo szpitala. Zalecane jest umieszczanie maksymalnie 5 tablic z nazwą stref. W przypadku pylonów, które miałyby mieć mniej tablic - zalecana jest liczba 3 tablic. W takim przypadku prostokąt na którym znajdują się tablice należy proporcjonalnie zmniejszyć (o 50 cm). Kolejność stref na tablicy należy dostosować do kolejności ich występowania na drodze, którą wskazuje pylon. To znaczy - w górnej części pylonu powinna znajdować się strefa, która jest najbliższej niego / analogicznie w dolnej części powinna znajdować się strefa, która jest najdalej od niego. Dodatkowo zaleca się grupowanie stref wg odpowiadających im kondygnacjiom (tak jak przedstawiono w załączniku graficznym).
RODZAJ MATERIAŁU	Blacha gęta w kolorze jasnym szarym mat - RAL 7047, malowana proszkowo, z wydrukowanymi tablicami kierunkowymi i logo - druk solwentowy z laminatem UV.
WYMIARY	Wysokość całkowita 210 cm, szerokość całkowita 100 cm, głębokość całkowita 40 cm. Główny rżen pylonu - wysokość 210 cm, szerokość 90 cm, głębokość 30 cm. Wielkość prostokąta z tablicami z nazwami stref i strzałkami kierunkowymi - szerokość 100 cm, wysokość 130 cm, grubość 40 cm. Wielkość tabliczki z nazwą strefy - szerokość 95 cm, wysokość 20 cm. Strzałki wpisane w koło φ 20 cm (zgodnie z zasadami w infografikach), tekst w polu 65 x 13 cm. Pole ochronne od krawędzi tablicy 3,5 cm. Odległości pojedynczych tabliczek między tabliczkami oraz od zewnętrznych krawędzi podkładu (prostokąta) na którym się znajdują - 5 cm. UWAGA: tablice ze strefami należy zlicować z lewą krawędzią pylonu (tak jak wskazano na załączniku graficznym). Szczegółowe wymiary wg załącznika graficznego.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka pylonu - kolor jasny szary mat - PAL 7047. Kolorystyka tia tablicy z nazwą strefy oraz strzałkami kierunkowymi w zależności od tego na której kondygnacji znajduje się dana strefa: - dla kondygnacji -I (m.in. Archiwum Szpitala) - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK* C40, M38, Y5, K0. - dla kondygnacji 0 (m.in. SOR, Izba Przyjęć) - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK* C0, M34, Y100, K0. - dla kondygnacji +I (m.in. Wejście Główne) - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK* C23, M10, Y90, K15. Kolorystyka napisów oraz strzałek kierunkowych na tablicy - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100. * UWAGA - Kolor wydruku może różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża oraz użytego algorytmu konwersji kolorów.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold. Tekst należy wyrównać do lewej do krawędzi od strony strzałki. Wielkość czcionek dla planu informacyjnego szpitala: - dla napisów mieszczących się w 1-2 wierszach i polu tekstu (65 x 13 cm) - 46 mm, - dla napisów dłuższych rozmiar czcionki należy proporcjonalnie zmniejszyć, żeby nie nachodziły w pole ochronne - np. 42 mm (w zależności od liczby liter w nazwie); zaleca się czcionkę nie mniejszą niż 41 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	Pylon metalowy o wysokości 210 cm montowany do przygotowanego przez inwestora fundamentu betonowego o wymiarach w rzucie 40 x 100 cm (głębokość 100-120 cm) lub ustawiony na stalowej ławetce i wkopanej w ziemię na głębokość 20-30 cm, obciążonej betonowymi bloczkami. Konstrukcja wsporcza z blachy stalowej spawanej lub skracanej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7047. Wszystkie krawędzie powinny być bezpiecznie wykonane (zaokrąglenia lub wyoblenia). Niedopuszczalne są elementy ostre lub wystające. Elementy montażowe wykonane jako zakryte lub zlicowane z powierzchnią. Zaleca się doprowadzenie instalacji elektrycznej do pylonu w celu montażu oświetlenia elementu (lampa w górnej części pylonu oświetlająca front pylonu z tablicą z nazwami stref oraz logo szpitala).
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja w miejscach kluczowych: - przy wjazdach na teren szpitala, - wzdłuż komunikacji wewnętrznej na terenie szpitala w miejscach wyeksponowanych, dobrze widocznych oraz pomiędzy skrzyżowaniem dróg wewnętrznych (wg miejsc wskazanych na załączniku graficznym w rozdziale "Zasady oznakowania zewnętrznego").
UWAGI	Pylony należy umieszczać w miejscach dobrze widocznych zarówno dla pieszych, jak i dla osób jadących autem.


11. Oznakowanie zewnętrzne

11.5. Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe – pylony - Z.KP (2 z 3)

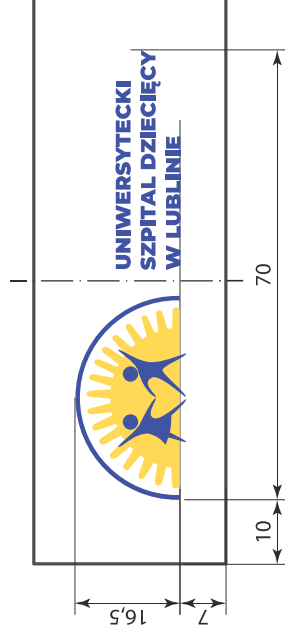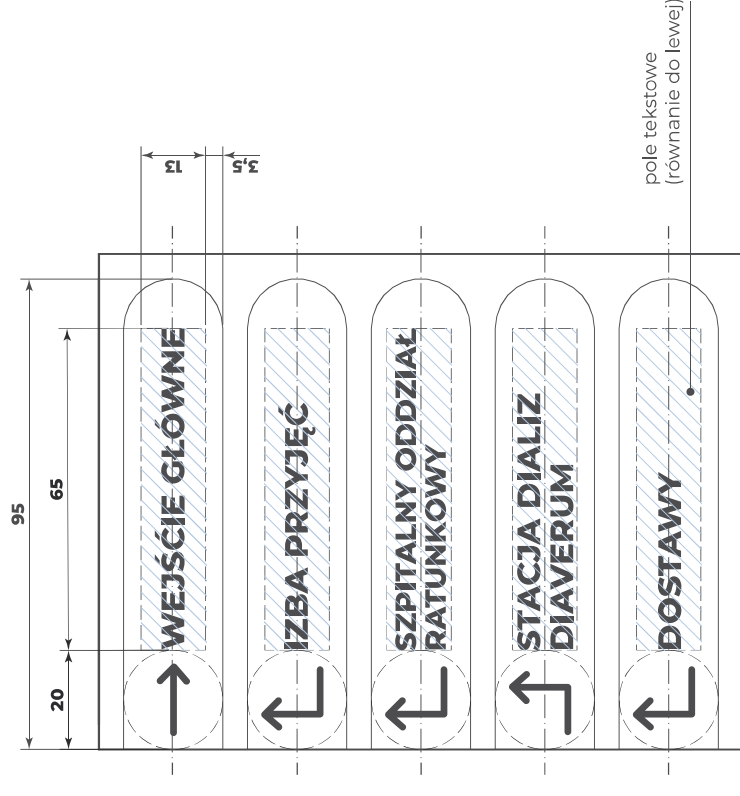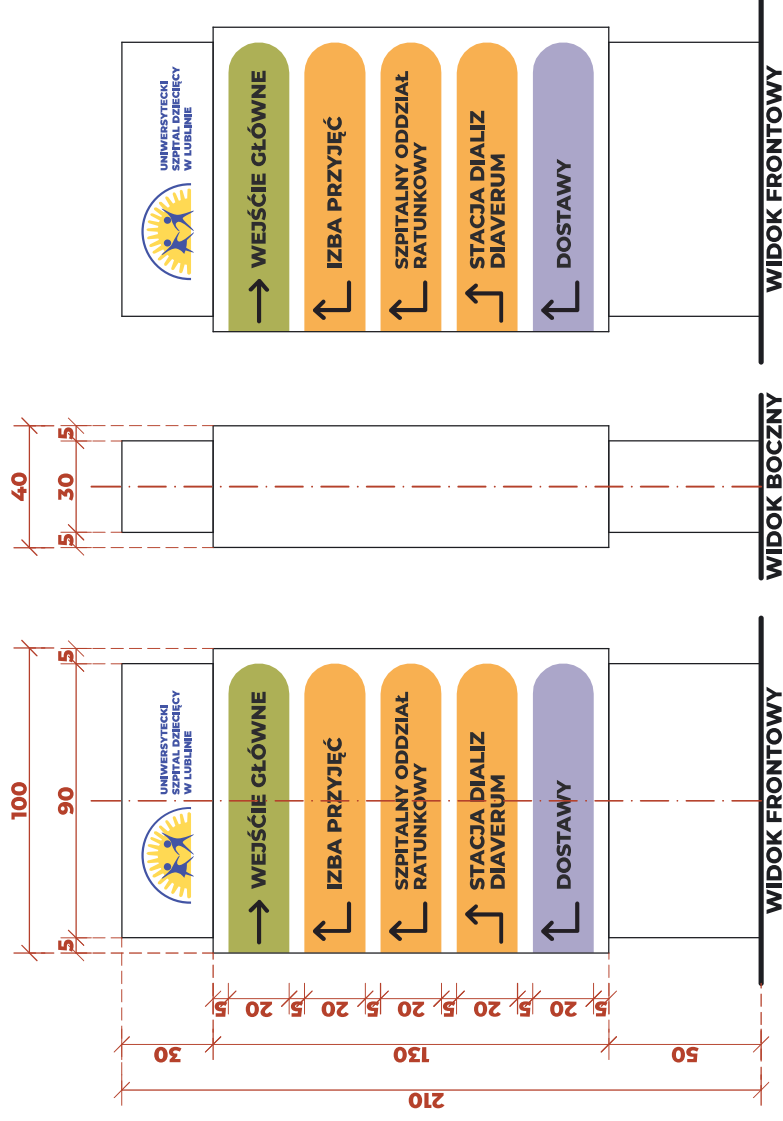



11.5. Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe – pylony - **Z.KP** (3 z 3)

SPOSOBY MONTAŻU

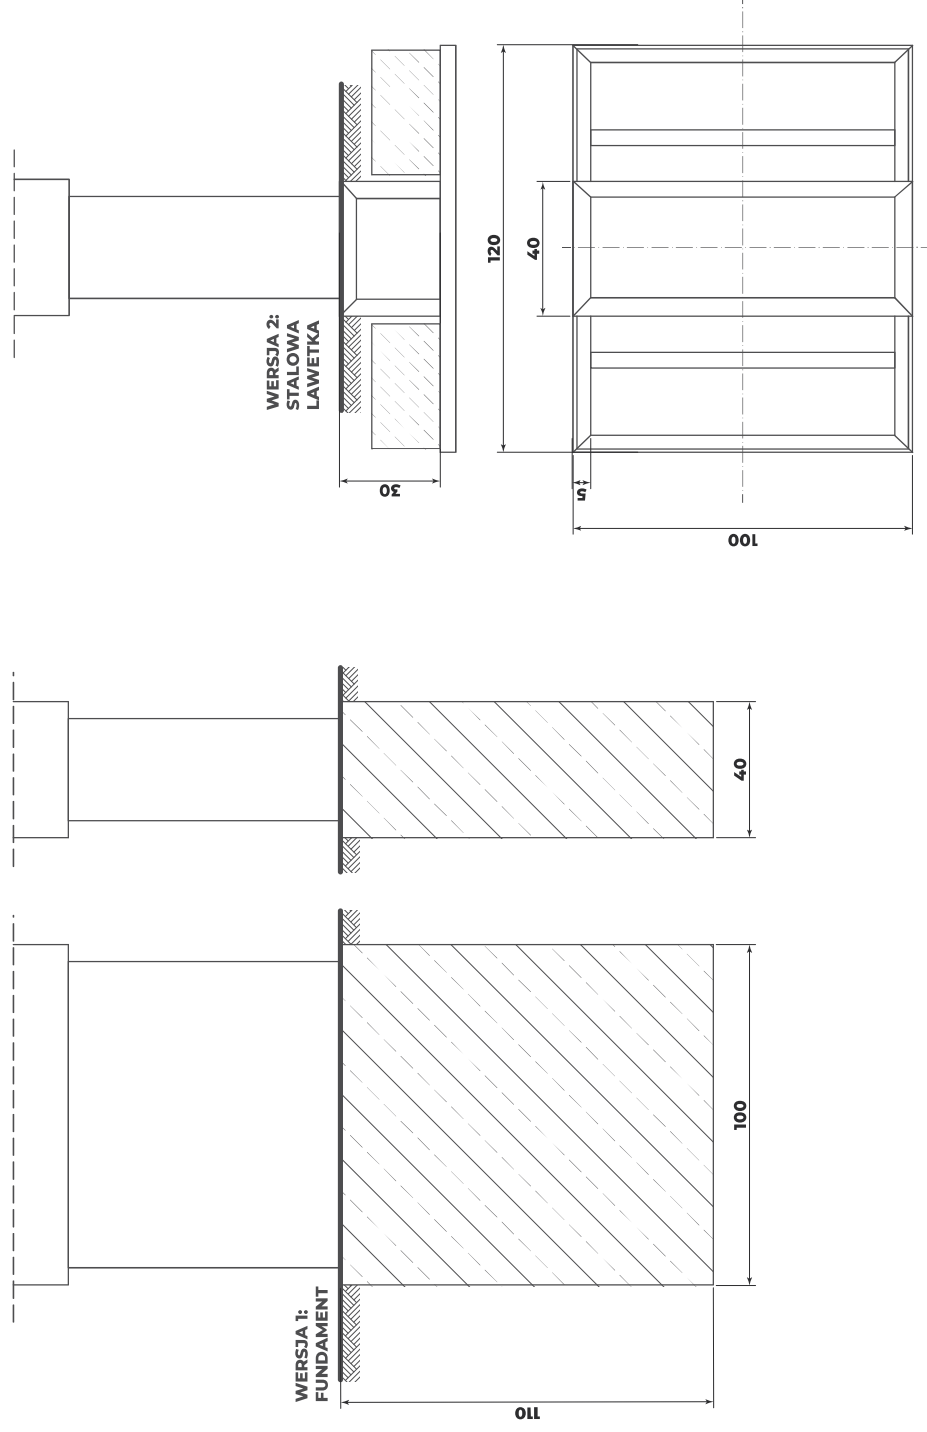

11.6. Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe – tablice montowane do elewacji - Z.KT

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNETRZNE OZNAKOWANIE KIERUNKOWE – TABLICE MONTOWANE DO ELEWACJI - Z.KT
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna wskazująca kierunek drogi do stref szpitala na zewnątrz.
FORMA	Tablica z nazwą strefy w kolorze dedykowanym kondygnacji na której znajduje się dana strefa oraz ze strzałką kierunkową. Element poziomy z zaokrąglonymi krawędziami lewą i prawą (okrąg o promieniu 20 cm). W przypadku umieszczania kilku tablic obok siebie zaleca się umieszczać nie maksymalnie 3 tablic pod sobą w odstępach 10 cm. Tablica występuje w formie lewej (dla kierunków w lewo) i prawej (dla kierunków w prawo).
RODZAJ MATERIAŁU	Płyta kompozytowa plabond grubości 3 mm, mat, wydruk solwentowy z laminatem UV.
WYMIARY	Szerokość całkowita 150 cm, wysokość całkowita 40 cm. Strzałki w polu 26 x 26 cm, tekst w polu 103 x 26 cm. Pole ochronne od krawędzi tablicy 7 cm. Odległości pojedynczych tabliczek między tabliczkami - 10 cm. Szczegółowe wymiary wg załącznika graficznego.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka tła tablicy z nazwą strefy oraz strzałkami kierunkowymi w zależności od tego na której kondygnacji znajduje się dana strefa: - dla kondygnacji -I (m.in. Archiwum Szpitala) - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK* C40, M38, Y5, K0. - dla kondygnacji 0 (m.in. SOR, Izba Przyjęć) - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK* C0, M34, Y100, K0. - dla kondygnacji -II (m.in. Wejście Główne) - kolor zielony NCS S 2060-G70V / CMYK* C23, M10, Y90, K15. Kolorystyka napisów oraz strzałek kierunkowych na tablicy - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100. * UVACA - Kolor wydruku może różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża oraz użytego algorytmu konwersji kolorów.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold. Tekst należy wyjustować do krawędzi od strony strzałki. Wielkość czcionek: 100 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	Tablica montowana (przykręcana) do elewacji - do warstwy konstrukcyjnej. Górna krawędź tablicy na elewacji na wysokości 190 cm, dolna krawędź na wysokości 150 cm. W przypadku dwóch tablic nad sobą, drugą tablicę należy montować na wysokości 200 cm (dolna krawędź) w odległości 10 cm od tablicy poniżej. W przypadku trzeciej tablicy - górna krawędź na wysokości 140 cm w odległości 10 cm od tablicy nad nią. Sposób montażu tablicy przedstawia załącznik graficzny.
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja w miejscach kluczowych: - narożniki budynku oraz obiektów na terenie szpitala - dobrze widoczne, wyeksponowane, - umiejscowienie tabliczek na całej długości trasy (w odległościach około 30-50 m).
UWAGI	Tablice należy umieszczać w miejscach dobrze widocznych zarówno dla pieszych, jak i dla osób jadących autem. Tablicę należy wykonać w zależności od strony jaką wskazuje - tablice wskazujące kierunek w lewo powinny mieć strzałki po lewej stronie / tablice wskazujące kierunek w prawo powinny mieć strzałki po prawej stronie.

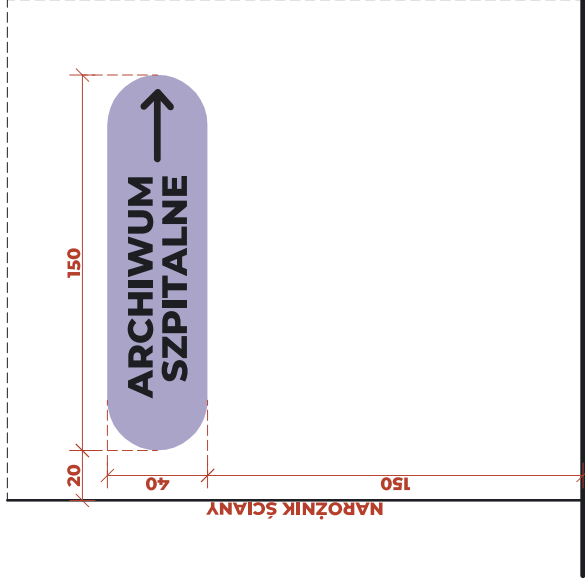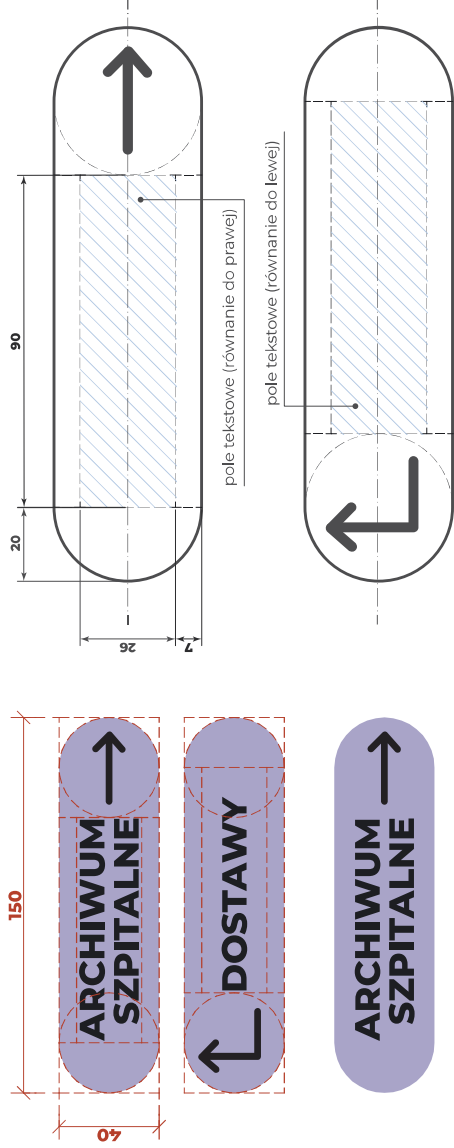


WIDOK ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

11. Oznakowanie zewnętrzne

11.7. Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe - Z.KP

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ZEWNIĘTRZNE OZNAKOWANIE KIERUNKOWE POSADZKOWE - Z.KP
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna wskazująca kierunek drogi do stref szpitala na zewnątrz - dla SOR-u, Izby Przyjęć oraz Stacji Dializ Diawerum.
FORMA	Element namalowany na chodniku z nazwą strefy, strzałką kierunkową oraz w kolorze. Składa się z dwóch części - elementu początkowego - okręgu z nazwą strefy oraz strzałką kierunkową oraz drugiej części - linii prowadzącej - bezpośrednio do wejścia danej strefy.
RODZAJ MATERIAŁU	Farba do betonu odporna na warunki atmosferyczne i ścieranie. Wykończenie matowe
WYMIARY	Okrąg z nazwą strefy i strzałką kierunkową o średnicy 60 cm. Linia prowadząca o szerokości 6 cm. Strzałki w polu 13 x 13 cm. Pole ochronne od krawędzi okręgu 5 cm. Szczegółowe wymiary wg załącznika graficznego.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka tła dla stref: - SOR, Izba Przyjęć - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK* C0, M34, Y100, K0, - Stacja Dializ Diawerum - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK* C23, M10, Y90, K15 Kolorystyka napisów oraz strzałek kierunkowych - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100. * UWAGA - Kolor wydruku może różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża oraz użytego algorytmu konwersji kolorów.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	Czcionka Montserrat ExtraBold. Tekst należy wyśrodkować do centrum okręgu. Wielkość czcionek: 40 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	Okrąg malowany na chodniku - centrum okręgu w osi drzwi wejściowych głównych do szpitala. Dla SOR i Izby Przyjęć okrąg malowany w osi drzwi wyjściowych do strefy wejściowej szpitala (po stronie lewej). Dla Stacji Dializ Diawerum okrąg malowany w osi drzwi wyjściowych do strefy wejściowej szpitala (po stronie prawej). Linie prowadzące malowane w osi chodnika (lub w odległości minimum 30 cm od krawędzi chodnika).
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Lokalizacja - początek w strefie głównego wejścia szpitala - zakończenie linii pomarańczowej przed wejściem do SOR, Izby Przyjęć / zakończenie linii zielonej przed wejściem do Stacji Dializ Diawerum na poziomie 0.
UWAGI	W przypadku projektowania ścieżek naprowadzających oraz pol uwagi dla osób niewidomych - należy je zintegrować z liniami namalowanymi: naprowadzającymi - linie te (Z.KP) powinny znajdować się w osi ścieżek naprowadzających (schemat integracji pokazano na załączniku graficznym).

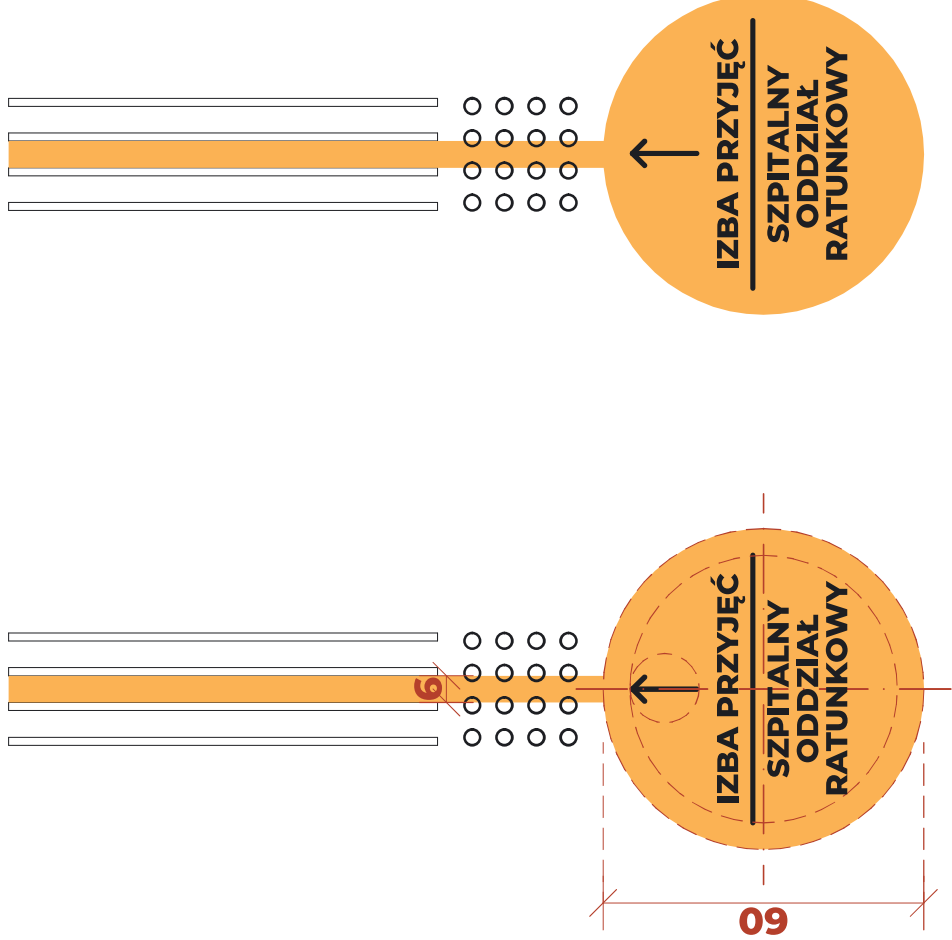

12. Zasady oznakowania zewnętrznego

Oznakowanie zewnętrzne w projektowanym systemie wayfindingu szpitala składa się z tablic informacyjnych oraz kierunkowych. Informacje ogólne na temat wejść do szpitala, do poszczególnych stref oraz parkingów użytkownik odczytuje na zewnętrznym planie informacyjnym przy głównym wejściu do szpitala lub na zewnętrznej tablicy głównej. Na nich wskazany jest punkt "TU JESTEŚ". Dzięki temu użytkownik orientuje się w którym miejscu terenu szpitala znajduje się i gdzie jest zlokalizowane wejście do strefy do której się wybiera.

Następnie w dotarciu do konkretnej strefy pomagają pylony kierunkowe oraz tablice kierunkowe wskazujące kierunek drogi do różnych wejść szpitala. Dodatkowo zaprojektowano oznaczenie posadzkowe do SOR-u, Izby Przyjęć oraz Stacji Dializ Diawerum do których dostęp jest z zewnątrz szpitala - co przy wejściu głównym od razu naprowadza użytkownika do tych stref, bez konieczności wchodzenia do wnętrza szpitala. Po dotarciu do strefy na zewnątrz użytkownik widząc szylt z nazwą strefy oraz wyraźne oznaczenie wejścia do strefy - kończy destynację.

Zasady oznakowania zewnętrznego przedstawia załącznik graficzny z mapą terenu szpitala. Są na nim schematycznie wskazane miejsca lokalizacji poszczególnych elementów oznakowania zewnętrznego. Szczegółowe wytyczne co do zasad lokalizacji elementów oznakowania zostały opisane w rozdziałach dedykowanych konkretnym elementom.

DOSTĘPNOŚĆ PLUS - projekt uwzględnił dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz na planie wskazano miejsce lokalizacji tablicy tyflograficznej z planem zewnętrznym informacyjnym na stelażu - naprzeciwko przejścia dla pieszych przy ul. Profesora Antoniego Gębali. Druga tablica tyflograficzna z zewnętrznym planem informacyjnym montowana do ściany elewacji powinna być zlokalizowana obok wejścia głównego do szpitala po lewej stronie. Szczegółowy projekt tablic tyflograficznych nie podlega niniejszemu opracowaniu.

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE		
Tablice informacyjne	Zewnętrzny plan informacyjny	Z.PI
	Zewnętrzna tablica główna	Z.TG
	Zewnętrzne oznakowanie stref	Z.OS
	Zewnętrzne oznakowanie wejść do budynku	Z.DW
Tablice kierunkowe	Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe – pylony	Z.KP
	Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe – tablice montowane do elewacji	Z.KT
	Zewnętrzne oznakowanie kierunkowe posadzkowe	Z.OP

