

8. Zasady oznakowania wewnętrznego

8.1. Zasady ogólne oznakowanie stref wejściowych + punkt informacyjny

Oznakowanie stref wejściowych do szpitala składa się z poniższych elementów i zasad ich umieszczania:

01. Pierwszym elementem jest wewnętrzne oznakowanie posadzkowe (W.OP_A) umieszczone w osi wejścia do budynku w odległości 300 cm od niego. Z niego wyprowadzone są kolorowe pasy posadzkowe (W.OP_B) prowadzące do najważniejszych stref (nazwy tych stref znajdują się na elemencie W.OP_A).
02. Jak najbliżej wejścia, po prawej stronie powinna znajdować się tablica informacyjna dla niewidomych (w formie planu tyflograficznego na stelażu) z elektronicznym kioskiem informacyjnym (plan tyflograficzny multimedialny) (W.TN_LE).
03. Na osi wejścia na pierwszym planie powinna znajdować się tablica główna (W.TC), która dostarcza podstawowych informacji o strukturze funkcjonalno-przestrzennej szpitala. Obok niej (lub za nią w przypadku umieszczenia tablic na słupach) powinna być tablica kondygnacyjna (W.TK) jako uzupełnienie tablicy głównej w formie tekstowej. Dwa rodzaje tablicy umożliwiają orientację w budynku szpitala różnym grupom użytkowników (dla niektórych bardziej zrozumiały jest przekaz graficzny, dla innych tekstowy). Dodatkowym elementem w pobliżu może być stojący kiosk elektroniczny (W.EI) pokazujący strefy szpitala i wybrane informacje ważne z punktu widzenia pacjentów, opiekunów, personelu.
04. Na osi wejścia na drugim planie powinna znajdować się tablica z dużym numerem kondygnacji (W.ND) o wysokości 140 cm (jest to bardzo istotne, żeby wyróżnić na jakiej kondygnacji znajduje się dane wejście do budynku dla lepszej nawigacji po obiekcie). Obok powinna znajdować się tablica piętra (W.TP), która dostarczy informacji na temat rozmieszczenia stref oraz istotnych pomieszczeń i funkcji na kondygnacji na której jest umieszczona.
05. Jeśli istnieje taka możliwość - odpowiednia wysokość pomieszczeń oraz widoczne boczne obudowy sufitów podwieszanych - należy na nich umieszczać oznakowanie kierunkowe sufitowe (W.KS) ze wskazaniem podstawowych kluczowych funkcji / stref - w szczególności kierunek drogi do wind, schodów ogólnodostępnych i oddziałów; rejestracji itp.
06. W strefach wejściowych należy wyeksponować kolorystycznie ważne funkcje jak np. punkt informacyjny, rejestrację, szatnię, kiosk itp. - ściany wokół okien/drzwi do nich powinny być pomalowane w kolorze dedykowanym danej kondygnacji na całej wysokości ściany. Szerokość obszaru malowanego należy dostosować indywidualnie - może to być obszar wysunięcia ścian (jak w przypadku punktu informacyjnego/ochrony na kondygnacji +1), a jeśli takie wysunięcie nie występuje - obszar powinien być uzgodniony z inwestorem przed wykonaniem. Przy wyróżnionych strefach / funkcjach powinny znajdować się semafony (W.SP) z ich piktogramami.
07. Uzupełnieniem oznakowania stref wejściowych jest oznakowanie kierunkowe ściennie (W.KŚ) lokalizowane w miejscach wyeksponowanych na skrzyżowaniach, na ścianach pomiędzy skrzyżowaniami dróg, na osiach korytarzy oraz narożnikowe (W.KX) jako dopełnienie W.KS lub jako zamiennik W.KS - w przypadku ograniczenia wymiarów ścian. Oznakowanie narożnikowe (W.KX) należy stosować na narożnikach słupów oraz ścian.
08. Ostatnim elementem stref wejściowych są motywy z postacią przewodnią dedykowane danej strefie - należy je umieszczać w miejscach wyeksponowanych, ale jednocześnie pomijając miejsca szczególnego ruchu użytkowników, aby nie tamować ruchu w szpitalu. Motywy powinny być umieszczone w szczególności we wnękach ściennych, na ścianach przy których znajdują się siedziska. Pierwszy motyw powinien być najbliżej wejścia w miejscu dobrze widocznym, pozostałe motywy powinny być w odległości około 7-8 metrów od siebie. Miejsce ostatecznej lokalizacji motywów należy ustalić i potwierdzić z Zamawiającym.

8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.1. Oznakowanie wind na poziomie -1, 0, +1 (1 z 2)



Na kondygnacjach od -1 do +1 oznakowanie zestawu 3 wind (dwóch ogólnodostępnych i jednej personelu) składa się z elementów:

- Wewnątrz kabin windowych należy zamontować tablicę kondygnacyjną W.TK (na ścianie kabiny obok panelu z przyciskami - wysokość montażu 205 cm - górna krawędź tablicy).
- Tablica główna W.TG montowana obok windy nr 3 na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy) w odległości 5 cm od krawędzi drzwi do windy, między drzwiami windy a przyciskiem pośrodku.
- Tablica kondygnacyjna W.TK montowana obok windy nr 4 na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy) w odległości 5 cm od krawędzi drzwi do windy) pomiędzy przyciskiem pośrodku a drzwiami windy.
- Narożniki otworu drzwiowego wind ogólnodostępnych należy zabezpieczyć listwami narożnymi ochronnymi w kolorze dedykowanym danej kondygnacji (jeśli dostępni producenci listew ochronnych nie posiadają kolorów identycznych jak kod koloru NCS, należy dobrać kolor maksymalnie zbliżony do pożądanego).
- Na drzwiach windy nr 3 i nr 4 należy nakleić naklejkę z napisem WINDA OGÓLNODOSTĘPNA (wg załącznika graficznego W.DWO).
- Narożniki otworu drzwiowego windy personelu nr 5 należy zabezpieczyć listwami narożnymi ochronnymi w kolorze jasnym szarym (kolor NCS S 2500-N).
- Na drzwiach windy nr 5 należy nakleić naklejkę z napisem WINDA PERSONELU (wg załącznika graficznego W.DWP).
- Nad drzwiami wind powinny być tabliczki z numerem windy (np. WINDA NR 3).

- Pomiędzy windą ogólnodostępną nr 4 oraz windą personelu nr 5 (w osi ściany pomiędzy windami) należy umieścić tablicę z numerem kondygnacji małym W.NM 45 o średnicy 45 cm. Montaż na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Zaleca się montaż poręczy oraz elementów ochronnych ścian w kolorze dedykowanym danej kondygnacji (jeśli dostępni producenci listew ochronnych nie posiadają kolorów identycznych jak kod koloru NCS, należy dobrać kolor maksymalnie zbliżony do pożądanego).
- Ściany przedionków wind powinny być pomalowane w jasnym odcieniu koloru dedykowanego kondygnacji (kody kolorów w rozdziale 3.14).
- Naprzeciwno wind ogólnodostępnych - najlepiej w osi wyjścia z windy - powinna znajdować się tablica piętra W.TP a obok niej tablica kierunkowe ścienna W.KŚ wskazujące kierunek do stref na danej kondygnacji (w kolejności od najbliższej do najdalszej strefy).
- Przy ścianie pod tablicami kierunkowymi ściennymi W.KŚ powinna być zlokalizowana tablica piętra tyflograficzna W.TN na stelażu metalowym dla osób niewidomych (wymiar i grafika tablica poza opracowaniem - zakres wykonawcy zajmującego się elementami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bez udziękowania, bez pętli indukcyjnej, zawierająca schemat funkcjonalny).
- Na podłodze powinno znajdować się wewnętrzne oznakowanie posadzkowe W.OP.B - pasy szerokości 6 cm w kolorze czarnym, których początek jest w strefach wejściowych do szpitala. Obok pasów naprzeciwko windy (w odległości 15 cm od krawędzi pasa) należy umieścić naklejkę posadzkową W.OP.C wskazującą kierunek wyjścia oraz informacją które to wyjście (np. Wyjście Główne, Wyjście od strony Izby Przyjęć / SOR, Wyjście od strony oddziałów rehabilitacji).

8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.1. Oznakowanie wind na poziomie -1, 0, +1 (222)

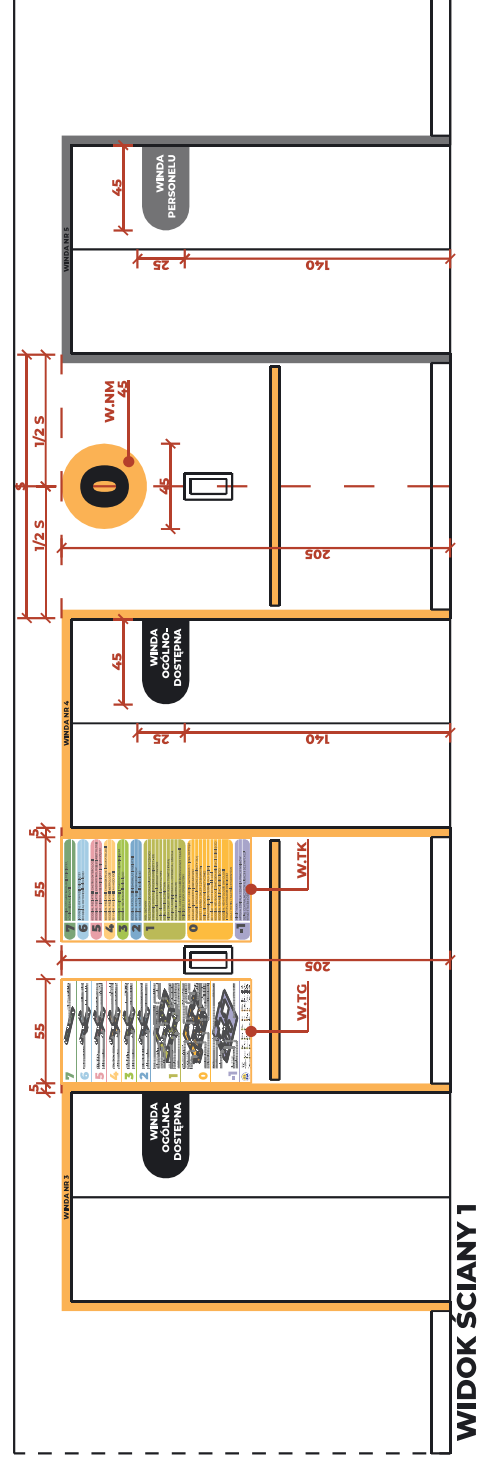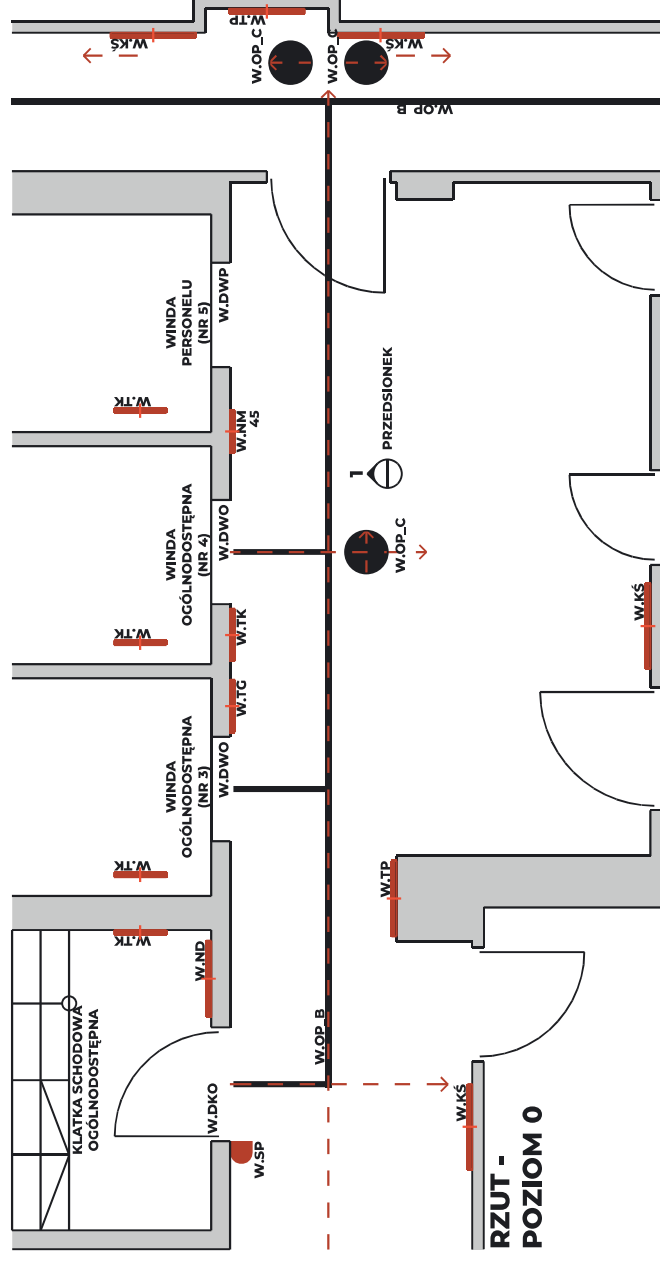

8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.2. Oznakowanie wind na poziomach od +2 do +7 (1 z 3)


Na kondygnacjach od +2 do +7 oznakowanie zestawu 3 wind (dwóch ogólnodostępnych i jednej personelu) składa się z elementów:

- Wewnątrz kabin windowych należy zamontować tablicę kondygnacyjną W.TK (na ścianie kabiny obok panelu z przyciskami - wysokość montażu 205 cm - górna krawędź tablicy).
- Tablica kondygnacyjna W.TK montowana po lewej stronie drzwi windy nr 4 na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy) w odległości 5 cm od krawędzi drzwi do windy, pomiędzy przyciskiem pośrodku a drzwiami windy.
- Narożniki otworu drzwiowego wind ogólnodostępnych należy zabezpieczyć listwami narożnymi ochronnymi w kolorze dedykowanym danej kondygnacji (jeśli dostępni producenci listew ochronnych nie posiadają kolorów identycznych jak kod koloru NCS, należy dobrać kolor maksymalnie zbliżony do pożądanego).
- Na drzwiach windy nr 3 i nr 4 należy nakleić naklejkę z napisem WINDA OGÓLNODOSTĘPNA (wg załącznika graficznego W.DWO).
- Narożniki otworu drzwiowego windy personelu nr 5 należy zabezpieczyć listwami narożnymi ochronnymi w kolorze jasnym szarym (kolor NCS S 2500-N).
- Na drzwiach windy nr 5 należy nakleić naklejkę z napisem WINDA PERSONELU (wg załącznika graficznego W.DWP).
- Nad drzwiami wind powinny być tabliczki z numerem windy (np. WINDA NR 3).
- Pomiędzy windami ogólnodostępnymi nr 3 i nr 4 (w osi ściany pomiędzy windami) należy umieścić tablicę z numerem kondygnacji małym W.NM 45 o średnicy 45 cm. Montaż na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Zaleca się montaż poręczy oraz elementów ochronnych ścian w kolorze dedykowanym danej kondygnacji (jeśli dostępni producenci listew ochronnych nie posiadają kolorów identycznych jak kod koloru NCS, należy dobrać kolor maksymalnie zbliżony do pożądanego).
- Ściany przedsionków wind powinny być pomalowane w jasnym odcieniu koloru dedykowanego kondygnacji (kody kolorów w rozdziale 3.14).

- Naprzeciwno windy ogólnodostępnej nr 3 powinna znajdować się tablica piętra W.TP - montowana standardowo na wysokości 205 cm (górna krawędź) w osi kratki wentylacyjnej na kondygnacjach od +2 do +7. W przypadku gdy istnieją kratka wentylacyjna jest większa - należy wysokość montażu W.TP przysiąć w osi pomiędzy górną krawędzią kratki a sufitem.
- Naprzeciwno windy ogólnodostępnej nr 4 powinna znajdować się tablica kierunkowa ścienna W.KŚ z nazwami oddziałów na danej kondygnacji. Na każdy oddział przypada jedna tablica. Najwyżej montowana tablica na wysokości 220 cm (górna krawędź). Odstępy między tablicami 3 cm. Kolejność podawania nazw oddziałów reguluje zasada: od góry kolejno podawać oddziały znajdujące się na danej kondygnacji w kolejności według wskazówek zegara zaczynając od wyjścia z przedsionka wind od drzwi po lewej stronie. Po prawej stronie tablicy powinny znajdować się strzałki kierunkowe. Kolor tablicy w kolorze dedykowanym danej kondygnacji.
- Równolegle do tablic kierunkowych ściennymi W.KŚ w odległości 3 cm po ich lewej stronie należy zamontować tabliczki W.TM o kształcie koła o średnicy 20 cm z postacią przewodnią i motywem dedykowanym danemu oddziałowi - grafika identyczna jak na drzwiach do oddziałów.
- Przy ścianie pod tablicami kierunkowymi ściennymi W.KŚ powinna być zlokalizowana tablica piętra tyflograficzna W.TN na stelażu metalowym dla osób niewidomych (wymiar i grafika tablica poza opracowaniem - zakres wykonawcy zajmującego się elementami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami).
- Na podłodze powinno znajdować się wewnętrzne oznakowanie posadzkowe W.OP_B - pas szerokości 6 cm w kolorze danej kondygnacji, który należy rozpocząć w miejscu przecięcia osi drzwi z windy nr 3 a drzwi wyjściowych z przedsionka wind. Elementem rozpoczynającym jest naklejka o kształcie koła o średnicy 20 cm w kolorze dedykowanym danej kondygnacji.
- Obok pasa szerokości 6 cm naprzeciwno windy nr 4 (w odległości 15 cm od krawędzi pasa) należy umieścić naklejki W.OP_E o kształcie koła o średnicy 20 cm z postacią przewodnią i motywem dedykowanym danemu oddziałowi. W.OP_E - grafika identyczna jak na drzwiach do oddziałów. Odległość między kołami z postacią 5 cm.



8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.2. Oznakowanie wind na poziomach od +2 do +7 (2 z 3)

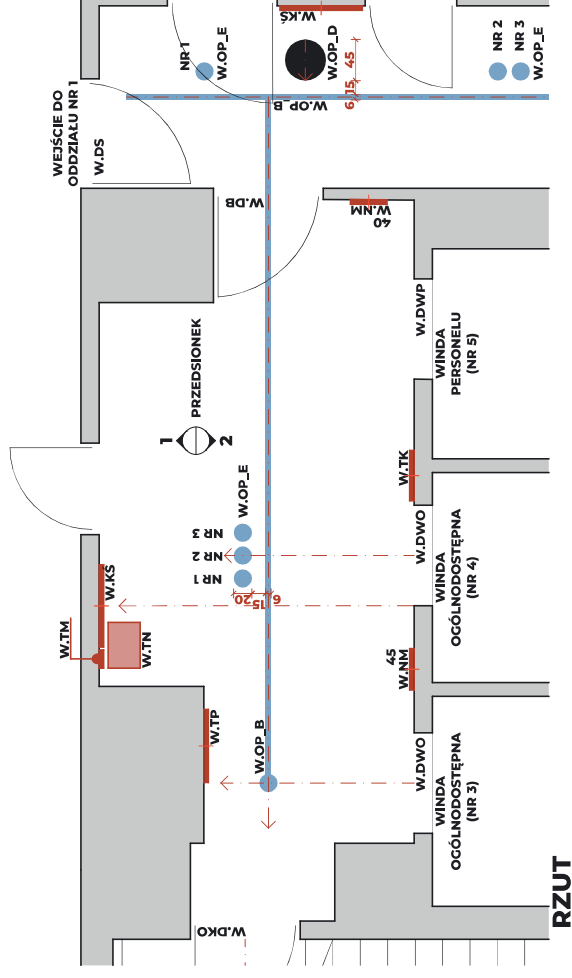

8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.2. Oznakowanie wind na poziomach od +2 do +7 (3 z 3)

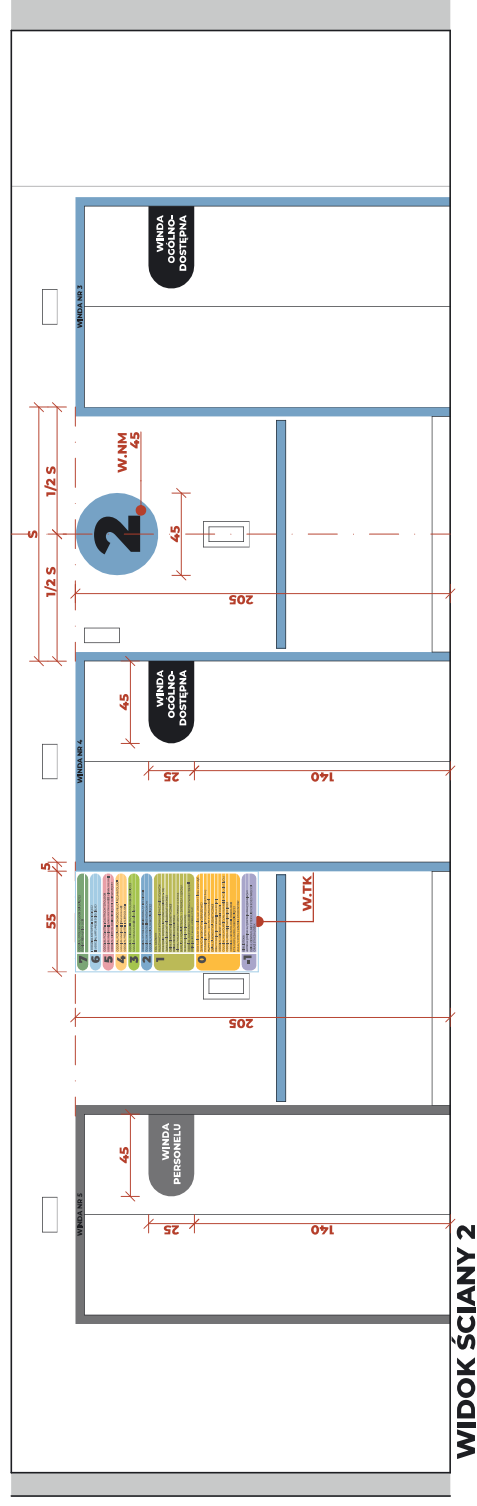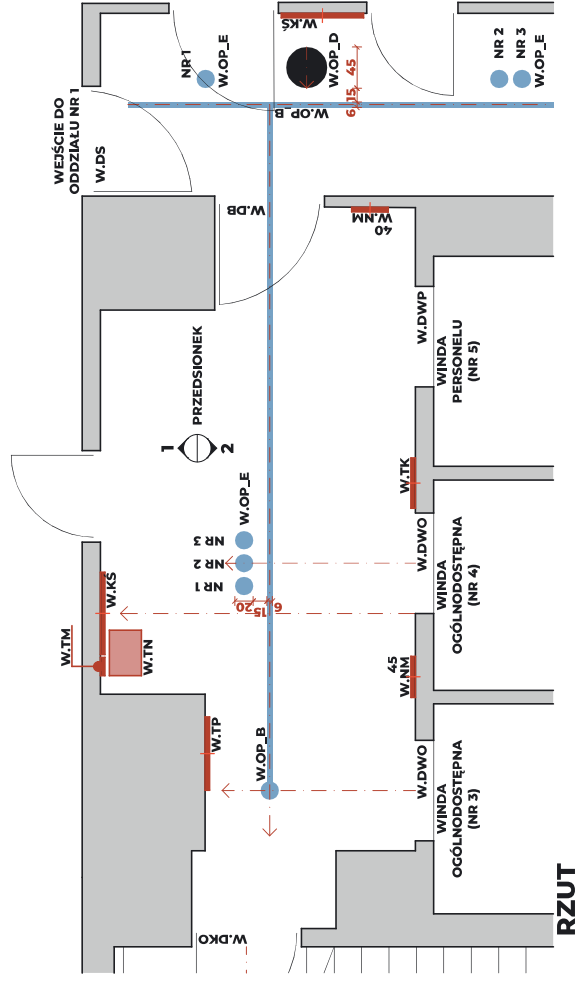

8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.3. Oznakowanie windy personelu nr 1 - 2 na poziomach od -1 do +7 (1 z 2)


Na kondygnacjach od -1 do +7 oznakowanie zestawu 2 wind (dla personelu) składa się z elementów:

- Wnętrze kabin windowych należy zamontować tablicę kondygnacyjną W.TK (na ścianie kabiny obok panelu z przyciskami - wysokość montażu 205 cm - górna krawędź tablicy).
- Tablica kondygnacyjna W.TK montowana obok windy nr 1 na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy) w odległości 5 cm od krawędzi panelu z przyciskami.
- Narożniki otworu drzwiowego wind personelu należy zabezpieczyć listwami narożnymi ochronnymi w kolorze jasnym szarym (kolor NCS S 2500-N).


- Na drzwiach wind należy nakleić naklejki z napisem WINDA PERSONELU (wg załącznika graficznego W.DWP).
- Nad drzwiami wind powinny być tabliczki z numerem windy (np. WINDA NR 1).
- Pomiędzy tablicą kondygnacyjną W.TK a windą nr 2 należy umieścić tablicę z numerem kondygnacji małym W.NM 40 o średnicy 40 cm. Montaż na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy) - odstęp 5 cm od tablicy kondygnacyjnej W.TK.
- Zaleca się montaż poręczy oraz elementów ochronnych ścian w kolorze dedykowanym danej kondygnacji (jeśli dostępni producenci listew ochronnych nie posiadają kolorów identycznych jak kod koloru NCS, należy dobrać kolor maksymalnie zbliżony do pożądanego).

8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.3. Oznakowanie windy personelu nr 1 - 2 na poziomach od -1 do +7 (2 z 2)

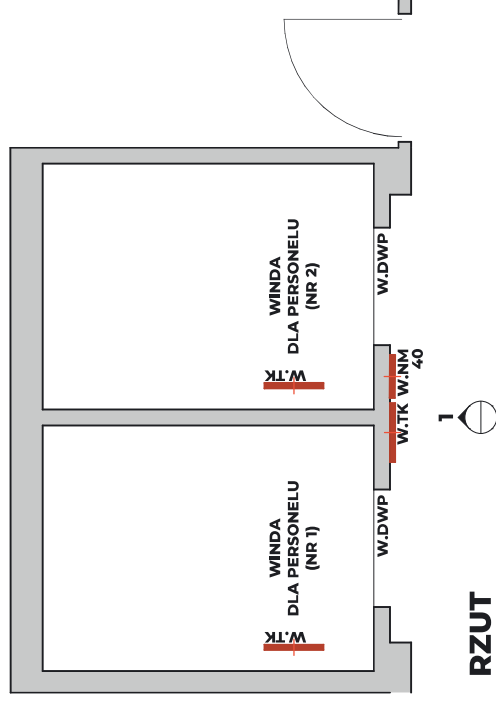

RZUT

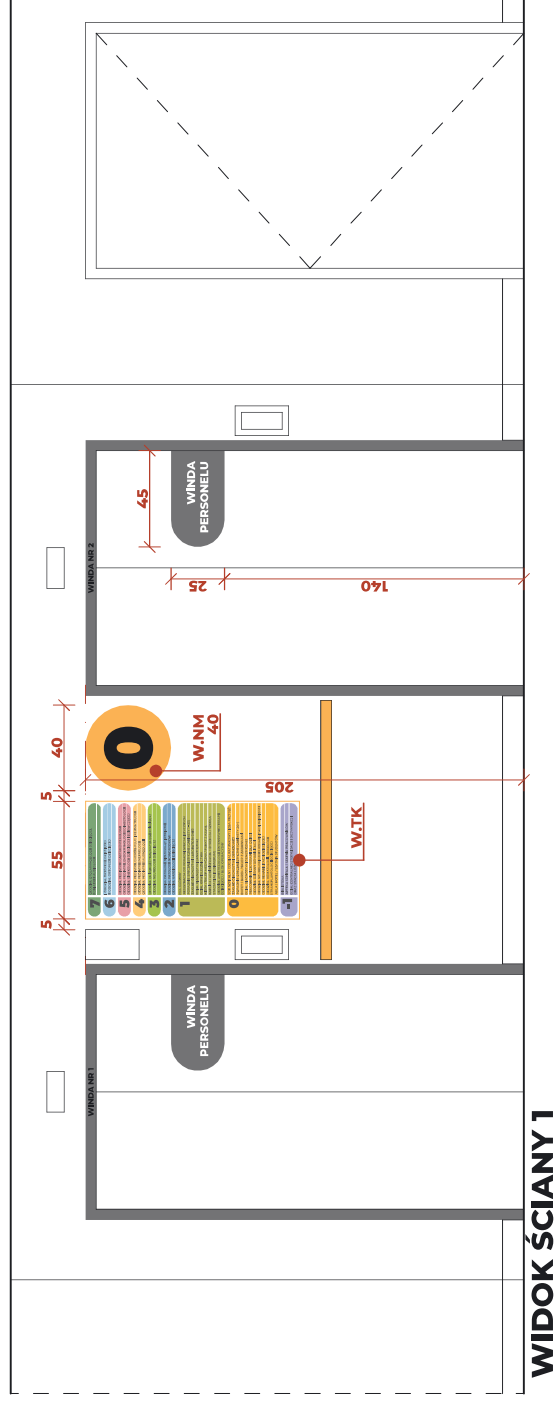



WIDOK ŚCIANY 1

8.1. Oznakowanie wind - tablice przywindowe

8.1.4. Oznakowanie windy ogólnodostępnej kursującej poziomem 0 / +1

Na kondygnacjach od 0 do +1 oznakowanie windy ogólnodostępnej składa się z elementów:

- Wewnątrz kabiny windowej należy zamontować tablicę kondygnacyjną W.TK1 (na ścianie kabiny obok panelu z przyciskami - wysokość montażu 155 cm - górna krawędź tablicy).
- Tablica kondygnacyjna W.TK1 montowana obok windy po lewej stronie na wysokości 155 cm (górna krawędź tablicy) w osi ściany (na poziomie 0) lub w odległości 5 cm od krawędzi drzwi do windy (na poziomie +1).
- Nad tablicą kondygnacyjną W.TK1 należy montować tablicę z numerem kondygnacji małym W.NM 45 o średnicy 45 cm, na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy) w osi ściany (na poziomie 0) lub w osi tablicy W.TK1 (na poziomie +1).
- Narożniki otworu drzwiowego windy należy zabezpieczyć listwami narożnymi ochronnymi w kolorze dedykowanym danej kondygnacji (jeśli dostępni producenci listew ochronnych nie posiadają kolorów identycznych jak kod koloru NCS, należy dobrać kolor maksymalnie zbliżony do pożądanego).
- Na drzwiach windy należy nakleić naklejkę z napisem WINDA OGÓLNODOSTĘPNA oraz naklejkę z napisem WINDA KURSUJE WYŁĄCZNIE NA POZIOM 0 / WINDA KURSUJE WYŁĄCZNIE NA POZIOM 0 - dla poziomu +1 (wg załącznika graficznego W.DWO_01).
- Zaleca się montaż poręczy oraz elementów ochronnych ścian w kolorze dedykowanym danej kondygnacji (jeśli dostępni producenci listew ochronnych nie posiadają kolorów identycznych jak kod koloru NCS, należy dobrać kolor maksymalnie zbliżony do pożądanego).
- Ściany przedsiłonek wind powinny być pomalowane w jasnym odcieniu koloru dedykowanego kondygnacji (kody kolorów w rozdziale 3.14).
- Naprzeciwko windy - najlepiej w osi wyjścia z windy - powinna znajdować się tablica piętra W.TP a obok niej tablice kierunkowe ścienne W.KŚ wskazujące kierunek do stref na danej kondygnacji (w kolejności od najbliższej do najdalszej strefy).
- Na podłodze powinno znajdować się wewnętrzne oznakowanie posadzkowe W.OP_B - pasy szerokości 6 cm w kolorze czarnym, których początek jest w strefach wejściowych do szpitala. Obok pasów naprzeciwko windy (w odległości 15 cm od krawędzi pasów) należy umieścić naklejkę posadzkową W.OP_C wskazującą kierunek wyjścia oraz informację, które to wyjście (np. Wyjście Główne, Wyjście od strony Izby Przyjęć / SOR, Wyjście od strony oddziałów rehabilitacji).

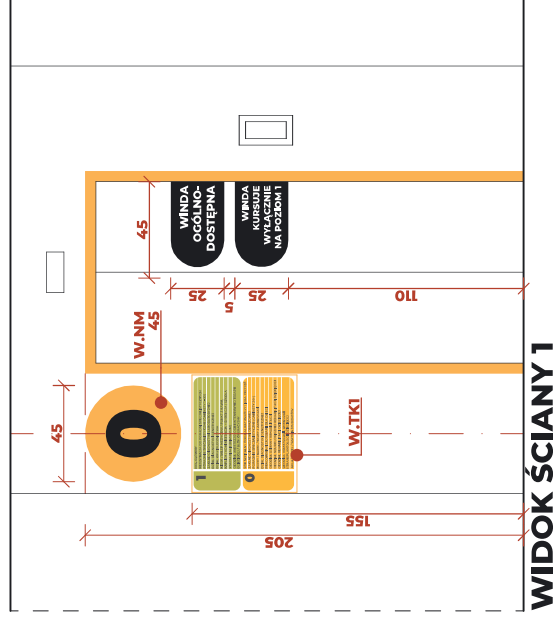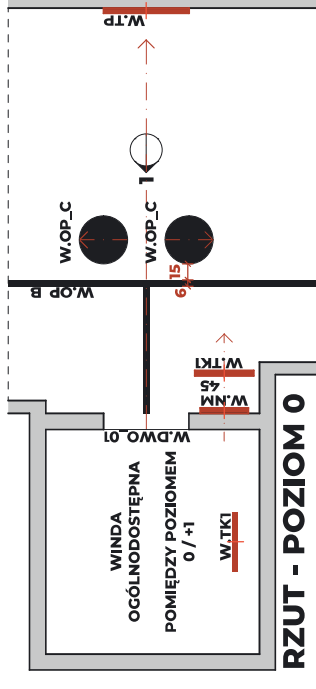

8.2. Oznakowanie klatek schodowych




8.2.1. Oznakowanie klatek schodowych ogólnodostępnych

Na kondygnacjach od +2 do +7:

- Tablica kondygnacyjna W.TK montowana na ścianie naprzeciwko drzwi z klatki schodowej w ich osi. Wysokość montażu 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Po lewej stronie tablicy kondygnacyjnej W.TK należy montować tablicę z numerem kondygnacji małym W.NM 40 o średnicy 40 cm w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. Wysokość montażu 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Naprzeciwko biegu schodów (po lewej stronie drzwi z klatki schodowej) należy montować tablicę z numerem kondygnacji dużym W.ND na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Drzwi z klatki schodowej należy oznakować z dwóch stron zgodnie ze standardem W.DKO.

Na kondygnacjach od -1 do +1:

- Tablica kondygnacyjna W.TK montowana na krótszej ścianie spacznika (po lewej stronie) drzwi z klatki schodowej. Wysokość montażu 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Naprzeciwko biegu schodów (po lewej stronie drzwi z klatki schodowej) należy montować tablicę z numerem kondygnacji dużym W.ND na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy). W przypadku kolizji z innym elementem u góry wysokość montażu trzeba dostosować indywidualnie.
- Drzwi z klatki schodowej należy oznakować z dwóch stron zgodnie ze standardem W.DKO.
- Na korytarzu przy drzwiach do klatki schodowej ogólnodostępnej należy montować semafor z piktogramem W.SP.

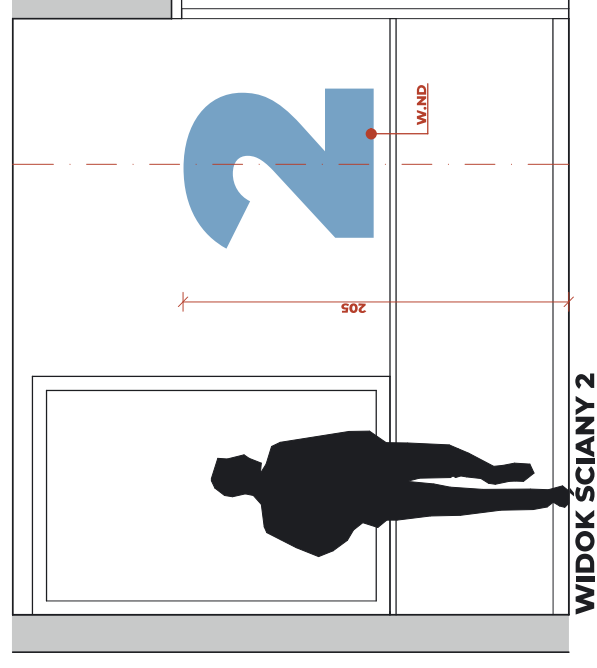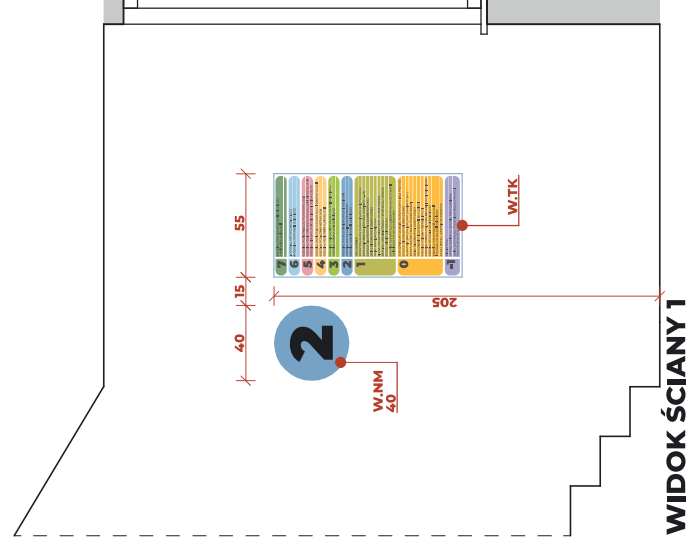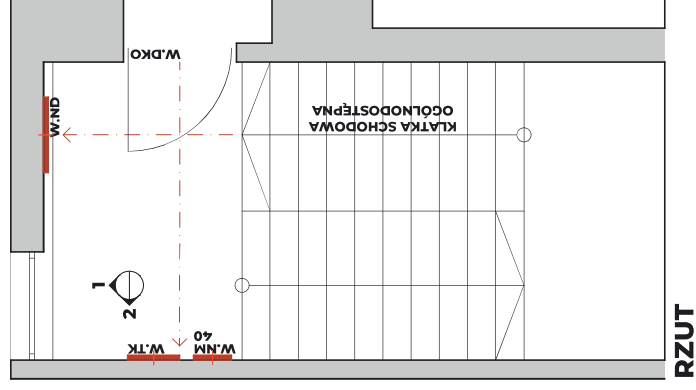

8.2. Oznakowanie klatek schodowych


8.2.2. Oznakowanie klatek schodowych ogólnodostępnych pomiędzy poziomem 0 a +1

- Tablica kondygnacyjna W.TK1 montowana obok drzwi z klatki schodowej na wysokości 155 cm (górna krawędź tablicy) w osi ściany spocznika.
- Nad tablicą kondygnacyjną W.TK1 w jej osi należy montować tablicę z numerem kondygnacji małym W.NM 40 o średnicy 40 cm, na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Naprzeciwko biegu schodów należy montować tablicę z numerem kondygnacji dużym W.ND na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy).
- Drzwi z klatki schodowej należy oznakować z dwóch stron zgodnie ze standardem W.DKO.
- Naprzeciwko wyjścia z klatki schodowej personelu (na kondygnacjach od -1 do +1) powinna znajdować się tablica piętra W.TP - montowana standardowo na wysokości 205 cm (górna krawędź) w osi drzwi. W przypadku gdy nie ma możliwości umieszczenia tablicy naprzeciwko wyjścia z klatki schodowej, tablicę należy umieścić w najbliższym możliwym miejscu od osi drzwi.

8.2. Oznakowanie klatek schodowych

8.2.3. Oznakowanie klatek schodowych dla personelu

- Tablica kondygnacyjna W.TK montowana na ścianie naprzeciwko biegów schodowych - lewa krawędź tablicy zlicowana z osią ściany. Wysokość montażu 205 cm (górna krawędź tablicy).
- W odległości 10 cm od osi ściany należy montować tablicę z numerem kondygnacji dużym W.ND na wysokości 205 cm (górna krawędź tablicy). W przypadku gdy na żadnej ścianie klatki schodowej nie zmieści się tablica z numerem kondygnacji dużym W.ND - należy zastosować zamiennie tablicę z numerem kondygnacji małym W.NM 40 (tylko w wyjątkowych przypadkach).
- Drzwi z klatki schodowej należy oznakować z dwóch stron zgodnie ze standardem W.DKP.


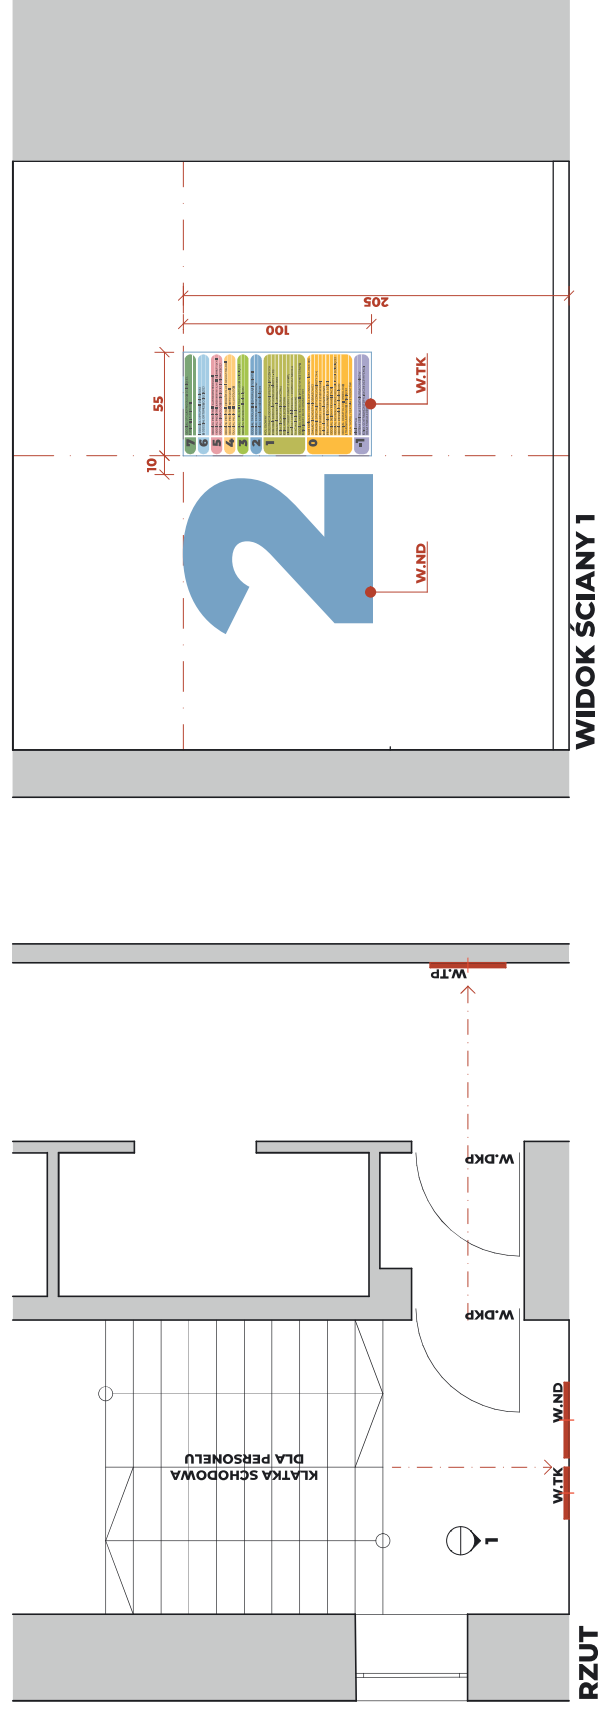


8.3.1. Oznakowanie drzwi do strefy - W.DS (1 z 2)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	DRZWI DO STREFY - W.DS
FUNKCJA ELEMENTU	Oznakowanie drzwi do stref składa się z kilku elementów: W.DS_A - naklejka pozioma na szybę z nazwą strefy na tle koloru dedykowanego dla danej kondygnacji. Naklejka ma zaokrągloną krawędź (okrąg o promieniu 15 cm) od strony klamki drzwi. Naklejka występuje w wersji lewej i prawej (w zależności od kierunku otwierania drzwi). W.DS_B - naklejka w dolnej części drzwi z postacią i motywem przewodnim dla danej strefy (szczegółowy opis postaci i motywów przypisanych poszczególnym kondygnacjom i strefom znajduje się w rozdziale 3). Uwaga - dla stref w których nie występuje postać z motywem przewodnim (jak np. w Dziale Diagnostyki Genetycznej) w dolnej części stosuje się naklejkę w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. W.DS_C - w razie konieczności na drzwiach można umieścić naklejkę z dodatkową informacją (np. "PROSZĘ NIE WCHODZIĆ W ODZIEŻY WIERZCHNIEJ"). Naklejka występuje w kształcie koła w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. D - tabliczka z alfabetem Braille'a z nazwą strefy w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. Szczegółowy projekt tabliczki (w zakresie wykonawcy projektu od dostępności).
FORMA	W.DS (A, B, C) - naklejka na drzwi z folii dwustronnej, wydruk solwentowy z laminatem UV, wykończenie matowe. Odporne na zmywanie. D - PLEXI bezbarwne grubości 3 mm (z tłem w kolorze dedykowanym danej kondygnacji) z napisami w alfabecie Braille'a.
WYMIARY	W.DS_A - szerokość całkowita 90 cm, wysokość całkowita 30 cm. Promień zaokrąglenia 15 cm. W.DS_B - wymiary zależą od drzwi (przed wykonaniem naklejki na dolną część należy zmierzyć wszystkie płyciny dolne w drzwiach). Zakres wymiarów na podstawie pomiaru charakterystycznych drzwi do stref w szpitalu w projekcie koncepcyjnym wynosił: szerokość około 112-115 cm, wysokość około 88,5-91 cm. Wykonując naklejkę zaleca się przygotowanie jej ze spadem o szerokości 5 cm - z możliwością docięcia naklejki podczas montażu na skrzydle drzwi. W.DS_C - koło o średnicy 10 cm. D - wymiary tabliczki należy dostosować do długości napisu z nazwą strefy.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka dla numerów kondygnacji: - kondygnacja +1 - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK C40, M38, Y5, K0, - kondygnacja 0 - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK C0, M34, Y100, K0, - kondygnacja +1 - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK C23, M10, Y90, K15, - kondygnacja +2 - kolor ciemnoniebieski NCS S 2040-R90B / CMYK C61, M27, Y10, K0, - kondygnacja +3 - kolor jasnoniebieski NCS S 1075-G50Y / CMYK C40, M0, Y100, K10, - kondygnacja +4 - kolor żółty NCS S 0550-Y10R / CMYK C0, M20, Y70, K0, - kondygnacja +5 - kolor różowy NCS S 1040-R10B / CMYK C7, M52, Y25, K0, - kondygnacja +6 - kolor jasnoniebieski NCS S 0530-R90B / CMYK C40, M10, Y5, K0, - kondygnacja +7 - kolor ciemnoniebieski NCS S 3040-C30Y / CMYK C60, M10, Y65, K10. Kolorystyka tekstu na naklejkach - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	W.DS_A - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyjustowane do lewej - wielkość 50 mm. Dla dodatkowych informacji pod nazwą strefy (jak np. numery gabinetów w Poradniach Specjalistycznych) czcionka Montserrat ExtraBold - wielkość 35 mm. W.DS_C - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 7 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	W.DS_A - naklejka pozioma naklejana na szybę górnej części drzwi do stref na wysokości 180 cm (górna krawędź naklejki). Naklejka powinna być zlicowana prosto, krótką krawędzią z ramą drzwi (styk szyby i ramy) - naprzeciwko klamki. Uwaga: naklejka powinna być naklejona z dwóch stron szyby (z jednej strony po lewej stronie, z drugiej po prawej - aby naklejki były położone dokładnie w tym samym miejscu). W.DS_B - naklejka naklejana w dolnej części drzwi. W.DS_C - naklejka naklejana na szybę drzwi nad klamką - w odległości 16,5 cm od krawędzi klamki. D - tabliczka naklejana na drzwi nad klamką - w odległości 5,5 cm od krawędzi klamki. Szczegółowe rozmieszczenie elementów przedstawia załącznik graficzny.
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Wszystkie drzwi do stref (w tym oddziałów). Elementy W.DS A i B należy naklejać po dwóch stronach drzwi do strefy.
UWAGI	Możliwe jest zastosowanie innej formy oznakowania strefy - szyldu podświetlonego. W takim przypadku należy doprowadzić podłączenie elektryczne do wysokości na której montowany będzie element oznakowania strefy.

8.3. Oznakowanie drzwi

8.3.1. Oznakowanie drzwi do strefy - **W.DS** (2 z 2)

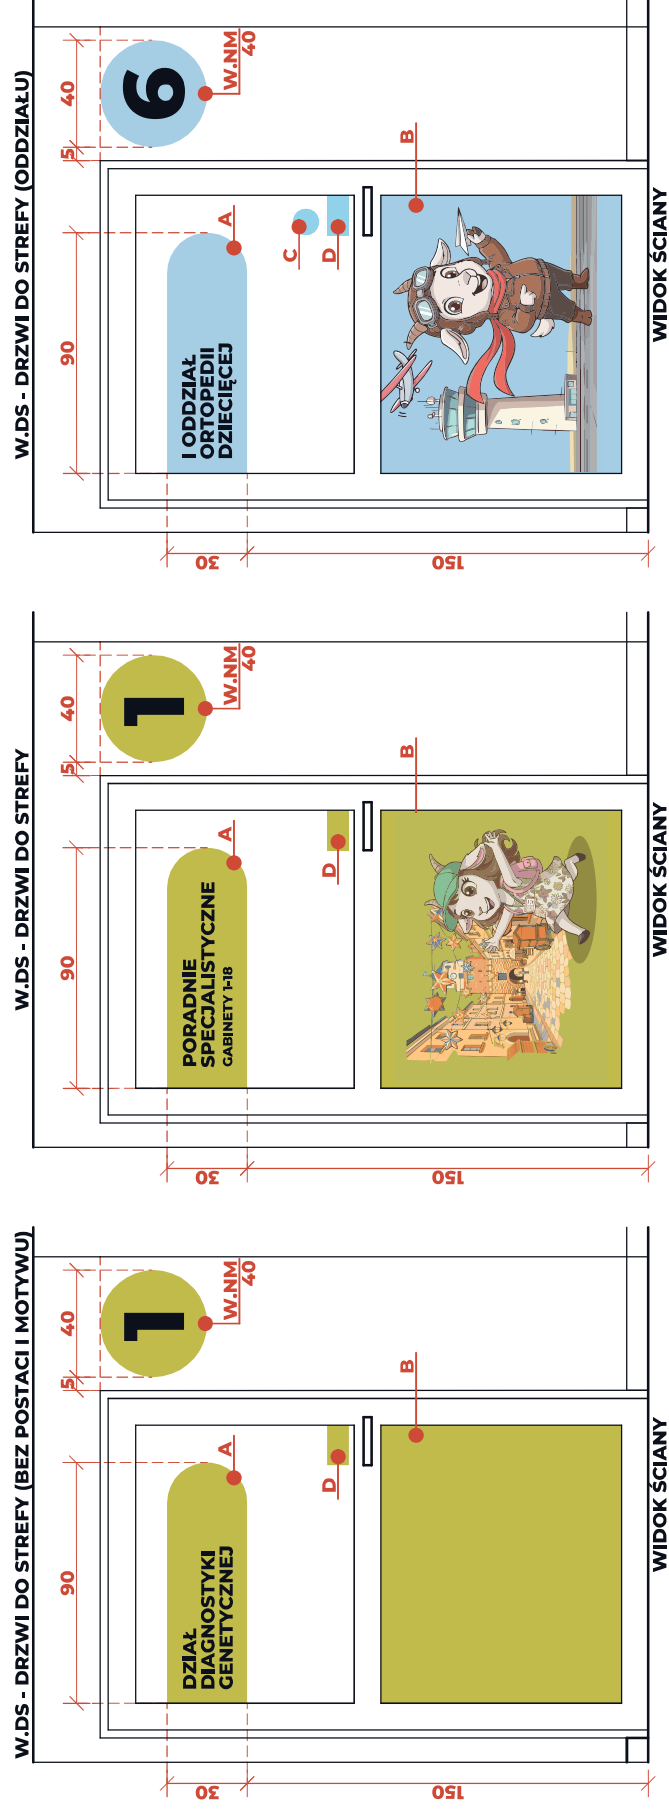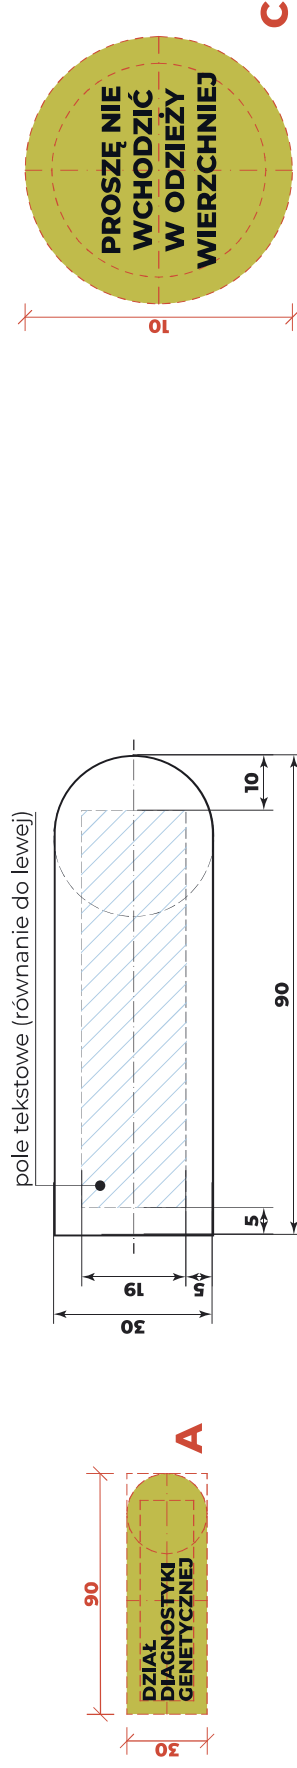

8. Zasady oznakowania wewnętrznego

8.3. Oznakowanie drzwi

8.3.2. Oznakowanie drzwi do pomieszczeń ogólnych - W.DO (1 z 2)


SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	DRZWI DO POMIESZCZEŃ OGÓLNYCH - W.DO	
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna z numerem pomieszczenia, gabinetu oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami (strefa, pracownicy, godziny przyjęć, itp. - w zależności od funkcji pomieszczenia).	
FORMA	Oznakowanie drzwi do stref składa się z kilku elementów: A - naklejka, która występuje na wszystkich rodzajach drzwi do pomieszczeń z ogólnym numerem pomieszczenia. W.DO_B - naklejka pionowa obok drzwi od strony klamki w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. W.DO_B1 - naklejka z małym numerem gabinetu naklejana na elemencie W.DO_B. C - tabliczka z wymiennym wkładem - wkład według wzorów podano w rozdziale 8.5. D - tabliczka z alfabetem Braille'a z nazwą strefy w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. Szczegółowy projekt tabliczki (w zakresie wykonawcy projektu od dostępności).	
RODZAJ MATERIAŁU	W.DO (A, B, B1, E, G) - naklejka z folii, wydruk solventowy z laminatem UV, wykończenie matowe. Odporne na zmywanie. C, F - tabliczka z PLEXI formatu A5 z wymiennym wkładem, montowana na dystansach. D - PLEXI bezbarwne grubości 3 mm (z tym w kolorze dedykowanym danej kondygnacji) z napisami w alfabecie Braille'a.	
WYMIARY	A - szerokość całkowita 6 cm, wysokość całkowita 2 cm. W.DO_B - szerokość całkowita 25 cm, wysokość całkowita 200 cm (w przypadku kolizji z poręczą ścienną i/lub elementami ochronnymi ścian - wysokość elementu należy dostosować). W.DO_B1 - pole zakresu naklejki - szerokość całkowita 10 cm, wysokość całkowita 5 cm. C, F - format A5, pionowy (szerokość 14,8 cm, wysokość 21 cm).	
KOLORYSTYKA	Kolorystyka dla elementów A, B, D, E: - kondygnacja +1 - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK C40, M38, Y5, K0, - kondygnacja 0 - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK C0, M34, Y100, K0, - kondygnacja +1 - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK C23, M10, Y90, K15, - kondygnacja +2 - kolor ciemnoniebieski NCS S 2040-R90B / CMYK C61, M27, Y10, K0,	
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	A - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 12 mm. W.DO_B1 - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 50 mm. W.DO_E - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 200 mm.	
SPOSÓB MONTAŻU	A - naklejka pozioma naklejana na górną krawędź ramy drzwi - w osi drzwi. W.DO_B - naklejka naklejana na ścianę od strony klamki drzwi - w odległości 5 cm od krawędzi obudowy drzwi. Górna krawędź naklejki powinna być zlicowana z górną krawędzią drzwi. W.DO_B1 - naklejka naklejana w osi elementu W.DO_B, w odległości 2 cm od górnej krawędzi tabliczki C. C, F - tabliczka montowana do dystansów, dystanse przykręcane do ściany. Montaż w osi elementu W.DO_B. Wysokość montażu tabliczki - 165 cm (górna krawędź).	
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnych: - Dla większości pomieszczeń ogólnych elementy składowe oznakowania drzwi to A, B, C, D. - Wsad do tabliczek C - należy dobrać indywidualnie w zależności od funkcji pomieszczenia (wg standardu w rozdziale 8.5) - W.DO_02 - dla pomieszczeń z funkcjami dla których są dedykowane piktogramy - należy je zastosować w formie naklejki na drzwiach wg załącznika graficznego (element E) oraz w formie semafora W.SP. - Dla pomieszczeń z oddzielną numeracją gabinetów - należy na drzwiach zastosować element E oraz B1 (jeśli dla takich gabinetów powinien być dodatkowo piktogram - na drzwiach należy zastosować element E z numerem gabinetu, a piktogram zastosować tylko w formie semafora W.SP). - Dla pomieszczeń wymagających dodatkowych tabliczek z informacjami w pierwszej kolejności należy zastosować element F. W przypadku konieczności umieszczenia jeszcze większej liczby informacji zaleca się dodanie elementu G - dodatkowej naklejki na którą można doklejać samodzielnie dodatkowe informacje na kartkach formatu A5 w pionie.	
UWAGI	W przypadku drzwi dla których od strony klamki na ścianie nie ma wystarczającej powierzchni, szerokości, aby umieścić oznakowanie (zwłaszcza elementu B) - należy je przenieść na stronę przeciwną. Jeśli po drugiej stronie również nie ma miejsca - oznakowanie należy umieścić w najbliższym możliwym miejscu z zachowaniem logiki. W przypadku głębokich wnęk drzwiowych - oznakowanie to (B) można w wyjątkowych przypadkach umieścić na ścianie wnęki drzwiowej (po konsultacji z inwestorem). Zaleca się zawsze stosowanie naklejki B o wysokości 200 cm, jednak jeśli występują istniejące elementy (poręcze ścienne, elementy ochronne ścian) można skrócić naklejkę B proporcjonalnie, aby jej dolna krawędź znajdowała się w odległości 5 cm od elementu istniejącego. Dodatkowo rekomenduje się w przyszłości wymianę poręczy i elementów ochronnych ścian przy drzwiach na kolor dedykowany danej kondygnacji.	

8. Zasady oznakowania wewnętrznego


8.3. Oznakowanie drzwi

8.3.2. Oznakowanie drzwi do pomieszczeń ogólnych - W.DO (2 z 2)


W.DO_01 - DRZWI DO POMIESZCZENIA OGÓLNEGO

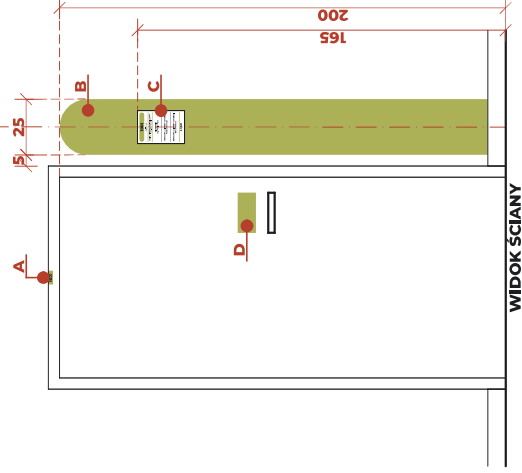


W.DO_02 - DRZWI DO POMIESZCZENIA OGÓLNEGO

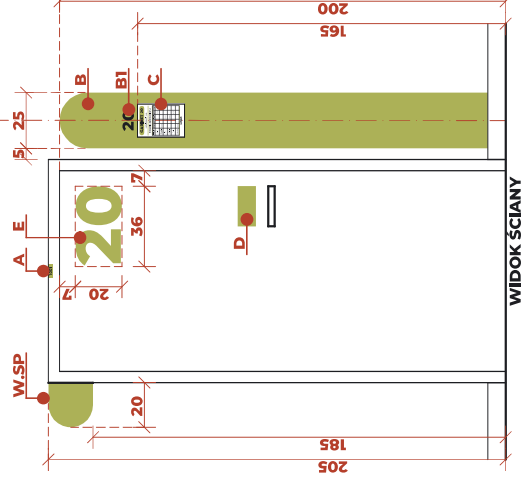

W.DO - DRZWI DO POMIESZCZENIA OGÓLNEGO

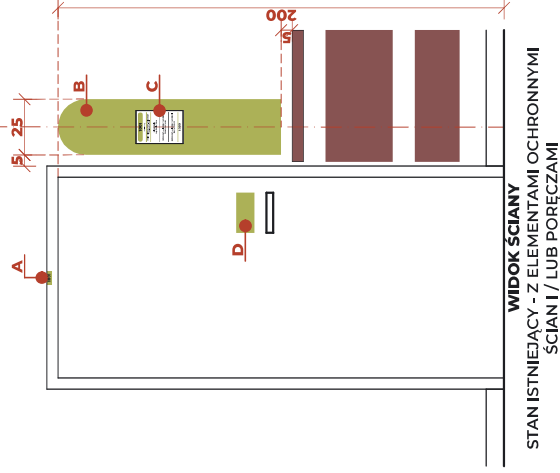

W.DO - DRZWI DO POMIESZCZENIA - WERSJA Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI NA DRZWIACH

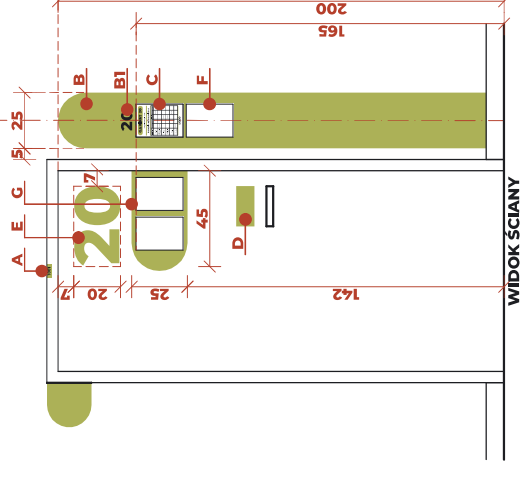

WIDOK ŚCIANY
REKOMENDOWANE PRZESUNIĘCIE ELEMENTÓW
OCHRONNYCH ŚCIAN I PORĘCZY W PRZYSZŁOŚCI

WIDOK ŚCIANY
STAN ISTNIEJĄCY - Z ELEMENTAMI OCHRONNYMI
ŚCIAN I / LUB PORĘCZAMI


8.3. Oznakowanie drzwi

8.3.3. Oznakowanie drzwi do pomieszczeń pomocniczych - W.DP (1 z 2)


SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	DRZWI DO POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH - W.DP
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna z nazwą pomieszczenia pomocniczego.
FORMA	Oznakowanie drzwi do pomieszczeń pomocniczych składa się z kilku elementów: A - naklejka, która występuje na wszystkich rodzajach drzwi do pomieszczeń z ogólnym numerem pomieszczenia. D - tabliczka z alfabetem Braille'a z nazwą strefy w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. Szczegółowy projekt tabliczki (w zakresie wykonawcy projektu od dostępności). W.DP_E - naklejka z piktogramem w kształcie koła (tylko dla funkcji dla których są dedykowane piktogramy). W.DP_H - pozioma naklejka z zaokrągloną krawędzią w kolorze dedykowanym danej kondygnacji z nazwą pomieszczenia pomocniczego.
RODZAJ MATERIAŁU	W.DP (A, E, H) - naklejka z folii, wydruk solwentowy z laminatem UV, wykończenie matowe. Odporne na zmywanie. D - PLEXI bezbarwne grubości 3 mm (z tłem w kolorze dedykowanym danej kondygnacji) z napisami w alfabecie Braille'a.
WYMIARY	A - szerokość całkowita 6 cm, wysokość całkowita 2 cm. D - wymiary tabliczki należy dostosować do długości napisu z nazwą strefy. W.DP_E - koło o średnicy 20 cm. W.DP_H - szerokość całkowita 45 cm, wysokość całkowita 25 cm.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka dla elementów A, D, E, H: - kondygnacja -1 - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK C40, M38, Y5, K0, - kondygnacja 0 - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK C0, M34, Y100, K0, - kondygnacja +1 - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK C23, M10, Y90, K15, - kondygnacja +2 - kolor ciemnoniebieski NCS S 2040-R90B / CMYK C61, M27, Y10, K0, - kondygnacja +3 - kolor jasnoniebieski NCS S 1075-G50Y / CMYK C40, M0, Y100, K10, - kondygnacja +4 - kolor żółty NCS S 0550-Y10R / CMYK C0, M20, Y70, K0, - kondygnacja +5 - kolor różowy NCS S 1040-R10B / CMYK C7, M52, Y25, K0, - kondygnacja +6 - kolor jasnoniebieski NCS S 0530-R90B / CMYK C40, M10, Y5, K0, - kondygnacja +7 - kolor ciemnozielony NCS S 3040-G30Y / CMYK C60, M10, Y65, K10. Kolorystyka tekstu oraz piktogramów - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	A - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 12 mm. W.DP_H - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyjustowane do krótkiej niezaokrąglonej krawędzi naklejki. Minimalna wielkość czcionki 30 mm (dla dłuższych napisów), dla krótszych napisów czcionka 35 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	A - naklejka pozioma naklejana na górną krawędź ramy drzwi - w osi drzwi. D - tabliczka naklejana na drzwi nad klamką - w odległości 5,5 cm od krawędzi klamki. W.DP_E - naklejka naklejana w osi drzwi w górnej części w odległości 5 cm od górnej krawędzi skrzydła drzwi. W.DP_H - naklejka naklejana na skrzydło drzwi nad klamką na wysokości 145 cm (dolna krawędź naklejki). Szczegółowe rozmieszczenie elementów przedstawią załącznik graficzny.
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Wszystkie drzwi do pomieszczeń pomocniczych: - toaleta personelu, - toaleta męska, - toaleta damska, - toaleta dla osób z niepełnosprawnością, - pomieszczenie dla matki z dzieckiem, - łazienka pacjentów / rodziców, - magazyn, - pomieszczenie porządkowe, - pomieszczenie gospodarcze, - pomieszczenie odpadów, - pomieszczenie socjalne, - itp.
UWAGI	Brak uwag.

8.3. Oznakowanie drzwi


8.3.3. Oznakowanie drzwi do pomieszczeń pomocniczych - **W.DP** (2 z 2)

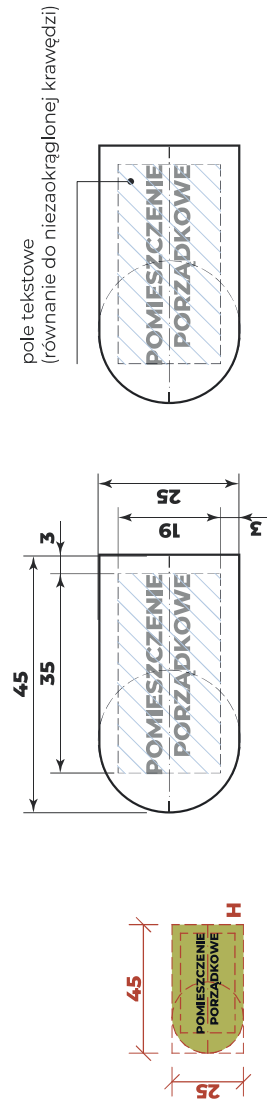

W.DP - DRZWI DO POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO

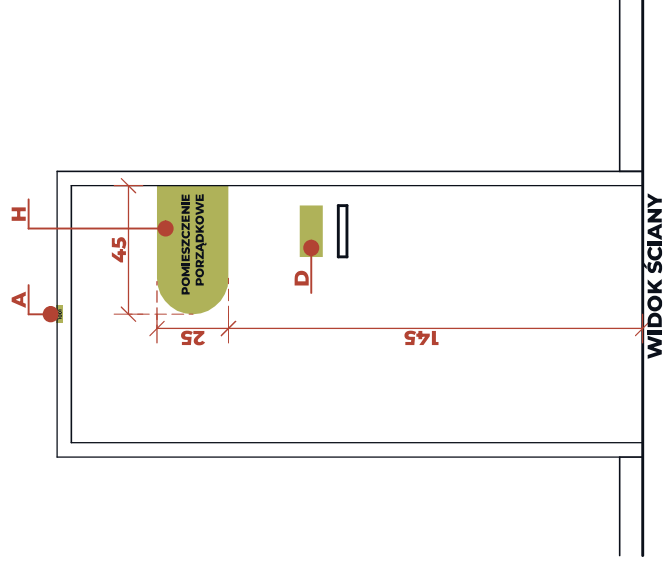


**W.DP - DRZWI DO POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO -
Z PIKTOGRAMEM**

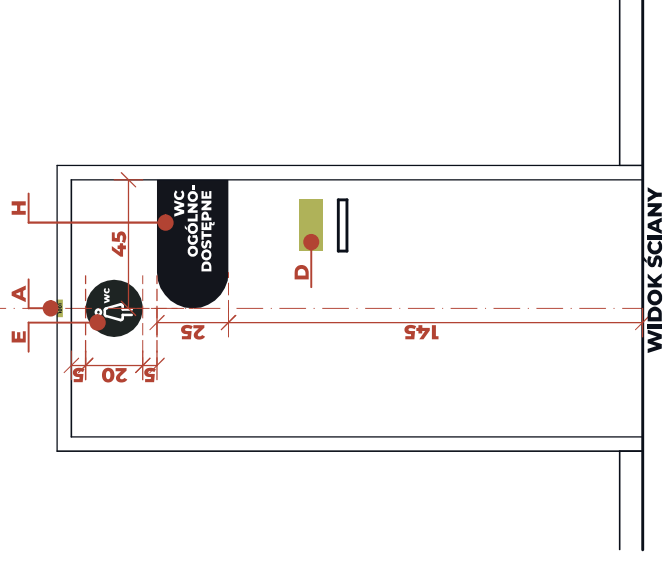

8.3. Oznakowanie drzwi

8.3.4. Drzwi do pomieszczeń bez znakowania - W.DB

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	DRZWI DO POMIESZCZEŃ BEZ ZNAKOWANIA - W.DB
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna z numerem pomieszczenia.
FORMA	A - naklejka, która występuje na wszystkich rodzajach drzwi do pomieszczeń z ogólnym numerem pomieszczenia. Naklejka powinna mieć tło w kolorze dedykowanym danej kondygnacji oraz napisy
RODZAJ MATERIAŁU	A - naklejka z folii, wydruk solwentowy z laminatem UV, wykończenie matowe. Odporne na zmywanie.
WYMIARY	A - szerokość całkowita 6 cm, wysokość całkowita 2 cm.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka dla tła naklejki: - kondygnacja -1 - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK C40, M38, Y5, K0, - kondygnacja 0 - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK C0, M34, Y100, K0, - kondygnacja +1 - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK C23, M10, Y90, K15, - kondygnacja +2 - kolor ciemnoniebieski NCS S 2040-R90B / CMYK C61, M27, Y10, K0, - kondygnacja +3 - kolor jasnoniebieski NCS S 1075-C50Y / CMYK C40, M0, Y100, K10, - kondygnacja +4 - kolor żółty NCS S 0550-Y10R / CMYK C0, M20, Y70, K0, - kondygnacja +5 - kolor różowy NCS S 1040-R10B / CMYK C7, M52, Y25, K0, - kondygnacja +6 - kolor jasnoniebieski NCS S 0530-R90B / CMYK C40, M10, Y5, K0, - kondygnacja +7 - kolor ciemnoniebieski NCS S 3040-G30Y / CMYK C60, M10, Y65, K10. Kolorystyka tekstu - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	A - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 12 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	A - naklejka pozioma naklejana na górną krawędź ramy drzwi - w osi drzwi.
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Dla drzwi, które nie wymagają żadnych dodatkowych informacji należy stosować jedynie naklejkę z numerem pomieszczenia.
UWAGI	Brak uwag.

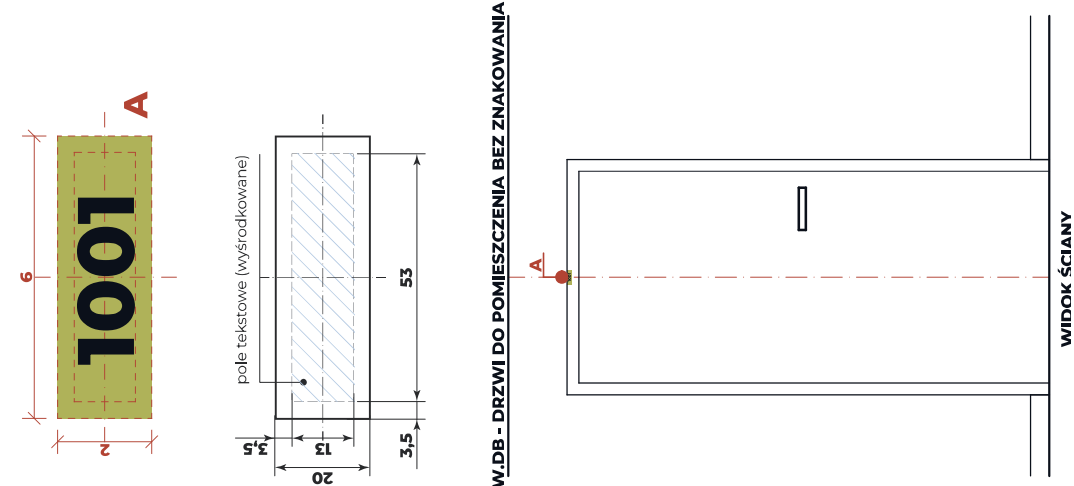

8. Zasady oznakowania wewnętrznego

8.3. Oznakowanie drzwi

8.3.5. Oznakowanie drzwi do pomieszczeń - nietypowe - W.DN

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	DRZWI DO POMIESZCZEŃ - NIETYPOWE - W.DN
FUNKCJA ELEMENTU	Funkcja informacyjna z numerem pomieszczenia, funkcją, nazwą oraz dodatkowymi informacjami w zależności od potrzeb.
FORMA	Oznakowanie drzwi do stref składa się z kilku elementów: A - naklejka, która występuje na wszystkich rodzajach drzwi do pomieszczeń z ogólnym numerem pomieszczenia. W.DN_B - naklejka z nazwą pomieszczenia / funkcji, a także dodatkowymi informacjami w zależności od potrzeb. W.DN_C - naklejka w dolnej części drzwi w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. D - tabliczka z alfabetem Braille'a z nazwą strefy w kolorze dedykowanym danej kondygnacji. Szczegółowy projekt tabliczki (w zakresie wykonawcy, projektu od dostępności).
RODZAJ MATERIAŁU	W.DO (A, B, C) - naklejka z folii, wydruk solwentowy z laminatem UV, wykończenie matowe. Odporne na zmywanie. D - PLEXI bezbarwne grubości 3 mm (z tym w kolorze dedykowanym danej kondygnacji) z napisami w alfabecie Braille'a.
WYMIARY	A - szerokość całkowita 6 cm, wysokość całkowita 2 cm. W.DN_B - szerokość całkowita 65 cm, wysokość całkowita 30 cm (w przypadku drzwi szerszych niż 100 cm szerokość naklejki można proporcjonalnie zwiększać z zachowaniem jej wysokości 30 cm). W.DN_C - wymiary zależą od drzwi (przed wykonaniem naklejki na dolną część należy zmierzyć wszystkie płyciny dolne w drzwiach). Zakres wymiarów na podstawie pomiaru charakterystycznych drzwi do stref w szpitalu w projekcie koncepcyjnym wyniósł: szerokość około 112-115 cm, wysokość około 88,5-91 cm. Wykonując naklejkę zaleca się przygotowanie jej ze spadem o szerokości 5 cm - z możliwością docięcia naklejki podczas montażu na skrzydle drzwi. D - wymiary tabliczki należy dostosować do długości napisu z nazwą strefy.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka dla elementów A, B, C, D: - kondygnacja -1 - kolor fioletowy NCS S 2030-R60B / CMYK C40, M38, Y5, K0, - kondygnacja 0 - kolor pomarańczowy NCS S 1070-Y20R / CMYK C0, M34, Y100, K0, - kondygnacja +1 - kolor zielony NCS S 2060-G70Y / CMYK C23, M10, Y90, K15, - kondygnacja +2 - kolor ciemnoniebieski NCS S 2040-P90B / CMYK C61, M27, Y10, K0, - kondygnacja +3 - kolor jasnoniebieski NCS S 1075-G50Y / CMYK C40, M0, Y100, K10, - kondygnacja +4 - kolor żółty NCS S 0550-Y10R / CMYK C0, M20, Y70, K0, - kondygnacja +5 - kolor różowy NCS S 1040-R10B / CMYK C7, M52, Y25, K0, - kondygnacja +6 - kolor jasnoniebieski NCS S 0530-P90B / CMYK C40, M10, Y5, K0, - kondygnacja +7 - kolor ciemnoniebieski NCS S 3040-G30Y / CMYK C60, M10, Y65, K10. Kolorystyka tekstu na naklejkach A, B1 - kolor czarny NCS S 9000-N / CMYK C40, M40, Y40, K100.
TEKST (RODZAJ I WIELKOŚĆ CZCIONKI)	A - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 12 mm. W.DN_B - czcionka Montserrat ExtraBold / napisy pisane wielkimi literami, wyśrodkowane - wielkość 50 mm (dla największych napisów). Dla mniejszych napisów należy stosować czcionkę 20 lub 25 mm.
SPOSÓB MONTAŻU	A - naklejka pozioma naklejana na górną krawędź ramy drzwi - w osi drzwi. W.DN_B - naklejka pozioma naklejana na górną część drzwi na wysokości 180 cm (górna krawędź naklejki). Naklejka powinna być zlicowana prostą krótką krawędzią z ramą drzwi (w przypadku drzwi z szybą - styk szyby i ramy) - naprzeciwko klamki. W.DN_C - naklejka naklejana w dolnej części drzwi. D - tabliczka naklejana na drzwi nad klamką - w odległości 5,5 cm od krawędzi klamki. Szczegółowe rozmieszczenie elementów przedstawia załącznik graficzny.
ZASADY LOKALIZOWANIA ELEMENTU W PRZESTRZENI	Drzwi nietypowe: - dwuskrzydłowe symetryczne lub asymetryczne (np. do Rejestracji do Laboratorium, Stacji Dializ Diavrum itp.), - drzwi do nietypowych pomieszczeń (np. sklep medyczny na kondygnacji 1 z informacjami o nazwie sklepu, godzinach otwarcia itp.).
UWAGI	Sposób montażu poszczególnych elementów i ich wymiary należy ustalić po zmierzeniu szerokości i wysokości tych drzwi oraz wszelkich szyb i płycin w drzwiach (jeśli występują).

